

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
VITÉZ JÁNOS KAR

2500 ESZTERGOM, MAJER ISTVÁN ÚT 1-3.



Megelőzés Bt.

2009.

Atűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény 19.§.(1) bekezdésében, valamint a végrehajtására kiadott 33/ 1999 BM rendelettel módosított 30/1996 BM rendeletben foglaltak alapján figyelembe véve a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel életbelépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kiadom az alábbi

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T O T .

A szabályzat hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar

- * 2500 Esztergom, Majer István út 1-3. alatti Kari Főépületre,
- * 2500 Esztergom, Helischer út 5. alatti Gyakorló Általános Iskolára,
- * 2500 Esztergom, Batthyány L. út 6. Kollégiumára,
- * 2500 Esztergom, Kossuth L. út 25. Kari „B” Épület és Kollégiumára.

Elrendelem a kar valamennyi vezetőjének és munkavállalójának és tanulójának a jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását.

Előírásainak betartása az ott dolgozó és tartózkodó, ideiglenesen munkát végző személyekre nézve egyaránt kötelező.

A tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és jelen szabályzatban előírtak megszegése fegyelmi, illetve szabálysértési, valamint büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

Súlyos tűzvédelmi szabálytalanság elkövetése esetén tűzvédelmi bírság kiszabására is van lehetőség.

Ezen szabályzat a kiadása napján lép életbe és visszavonásig érvényes.

A szabályzat kiadásával egy időben hatályát veszti a 2008. 08. 25. - én kiadott Tűzvédelmi Szabályzat.

A szabályzatot szükség szerint de legalább két évente felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett jogszabályi, technológiai illetve szervezeti változásoknak megfelelő módosításokat el kell végezni.

Esztergom, 2009. február 16.

.....
Dr. Gaál Endre
dékán

2. fejezet Tűzvédelmi szervezet

1./ A tűzvédelmi szervezet felépítése

- a./ A kar az Esztergom Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága /2500 Esztergom, Baross Gábor út 30 (Pf.:68) Tel./Fax.: (06 33) 411-011; 500-205; 500-206/ illetékességi területén fekszik. A létesítmény területén ellenőrizni, engedélyezési ügyekben szakhatóságként eljárni, tűzvizsgálatot lefolytatni, lezárni csak az említett tűzoltóság képviselője jogosult.
- b./ A 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet figyelembevételével a kar létesítményi tűzoltóság működtetésére nem kötelezett.
- c./ A kar a tűzvédelmi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében, a tűzvédelmi megbízotti feladatokat, csatolt munkakörként belső tűzvédelmi megbízott végzi.
- d./ A tűzvédelmi megbízott közvetlen a dékán fele tartozik beszámolni, munkáját a jelen szabályzatban rögzítettek alapján köteles végezni.
- e./ A tüzesetek megelőzése, az ebből adódható halálesetek, sérülések elkerülése és a keletkező károk mérséklése érdekében a kar területén a tűzvédelmet érintő feladatokat, azok végrehajtását az alábbiak szerint rendelem el.

2./ Az dékán tűzvédelmi feladatai

- a./ A dékán a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a szükséges hatáskörökkel együtt átruházza a dékán-helyettesre, megbízza az elvégzésükkel az alábbiak szerint.
- b./ A tűzvédelmi megbízott szakmai segítségével koordinálja a létesítmény tűzvédelmi munkáját.
- c./ Felelős azért, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 19§ (3). - bekezdésben előírt

- kötelezettségének eleget téve, megfelelő tűzvédelmi képesítéssel rendelkező tűzvédelmi szakembert alkalmazzon, illetve szolgáltatás igénybevételével gondoskodjon a tűzvédelme biztonságáról.
- d./ Kiadja a tűzvédelmi szabályzatot, illetve a mellékletét képező tűzriadó tervet. Technológiai valamint jogszabályi változás esetén módosítja, illetve kiegészíti azt az előterjesztett tervezet alapján.
 - e./ A létesítmény területén tartott belső és hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére a szükséges intézkedést megteszi.
 - f./ Gondoskodik, hogy a létesítmény területén történt minden tűzvédelemre kiható változás a tűzoltóságnak be legyen jelentve a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal.
 - g./ Biztosítja a feltételeket a dolgozók, hallgatók tűzvédelmi oktatásának megtartására, és az épületekben tartózkodó idegen személyek szükséges tájékoztatására.
 - h./ A tűzvédelmi megbízottn keresztül figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és a jelen tűzvédelmi szabályzatban foglaltak érvényre jutását. A szabályok megsértőivel szemben munkáltatói felelősségre vonást kezdeményez.
 - i./ Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez írásos engedélyt ad ki a jelen tűzvédelmi szabályzatban leírtak szerint, illetve írásban megbízza az erre feljogosított személyt.
 - j./ Biztosítja a létesítmény tűzvédelmi berendezéseinek ellenőrzésére, javítására, és a biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésére a szükséges feltételeket.
 - k./ Biztosítja továbbá a tűzvédelmi szervezet, és a tűzvédelmi berendezések működtetéséhez szükséges finanszírozását.
 - l./ A létesítmény területén történt tüzeseteket haladéktalanul jelenti a területileg illetékes tűzoltóságnak. A tűzoltóság nélkül eloltott, az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be kell jelenteni.

- m./ Gondoskodik a tűz helyszínének változatlanul hagyásáról a tűzvizsgálat befejezéséig.
- n./ Tűz esetén a tűzriadó terv szerint jár el.
- o./ Távolléte, illetve akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

3./ A kari tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai:

(A kar a tűzvédelmi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében, a tűzvédelmi megbízott feladatát, csatolt munkakörként látja el.)

- a./ Szakmai segítséget nyújt a vezetőnek tűzvédelmi munkájához, illetve önállóan végzi a reá háruló feladatokat. Szakmailag felelős a kar tűzvédelméért.
- b./ Jogszábályi vagy technológia valamint szervezeti változás esetén elkészíti a tűzvédelmi szabályzat módosításának, kiegészítésének tervezetét és előterjeszti azt a dékán, illetve a helyettese felé.
- c./ Havonta belső átfogó tűzvédelmi szemlét tart a létesítmény területén, az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja a dékánt, illetve a helyettesét.
- d./ Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken és egyéb eljárásokon, szakmailag védi a kar érdekeit.
- e./ A létesítmény tűzvédelmi megbízottjaként kapcsolatot tart a tűzoltósággal, illetve a tűzvédelmi hatósággal.
- f./ Megszervezi, valamint megtartja a dolgozók tűzvédelmi oktatásait a jelen szabályzatban foglaltak alapján.
- g./ Megszervezi a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók szakvizsgáztatását, elvégzi a szükséges adminisztrációt.
- h./ Rendszerezi, rendezi a létesítmény tűzvédelmi iratait, dokumentációit, az önállóan végzett tűzvédelmi munkát ledokumentálja.

- i./ Rendszeres kapcsolatot tart a vezetőkkel, dolgozókkal, észrevételeivel, tanácsaival segíti munkájukat.
- j./ Kérésre speciális tűzvédelmi problémák esetén, alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés vagy más tevékenység végzéséhez szaktanácsot nyújt.
- k./ Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének, javításának szakmai színvonalát, és folyamatosságát. Nem megfelelő és pontatlan munkavégzés esetén tájékoztatja a dékánt, illetve a helyettesét és megteszi a szükséges lépéseket. A szükséges nyilvántartásokat, üzemeltetői ellenőrzéseket elvégzi.
- l./ Figyelemmel kíséri a létesítményre vonatkozó biztonságtechnikai vizsgálatok érvényességét, lejártuk előtt tájékoztatja a dékánt, illetve a helyettesét. A szükséges nyilvántartásokat, üzemeltetői ellenőrzéseket elvégzi.
- m./ Segítséget nyújt az elrendelt tűzriadó gyakorlat megszervezésében, lebonyolításában.

Felelős:

- ☞ A létesítményben végzett tűzvédelmi munka szakmai színvonaláért és az előzőekben leírt feladatainak végrehajtásáért.

Jogosult:

- ☞ A létesítmény minden helyiségébe, szobájába betekinteni, szemlét tartani, a technológiai folyamatok tűzvédelmét megismerni, szükséges intézkedéseket megtenni.
- ☞ Javaslatot tenni annak a dolgozónak a munkavégzéstől való eltiltására, aki a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik és azt nem hajlandó elsajátítani.
- ☞ Tevékenység végzését leállítani, illetve javaslatot tenni annak leállítására, amennyiben az, közvetlen tűz vagy robbanásveszéllyel jár.
- ☞ Súlyos tűzvédelmi szabálysértés esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni a dékán, illetve a helyettese felé.

4./ Az intézményterület vezetőinek tűzvédelmi feladatai

(Gyakorló iskola igazgató, kollégiumi gondnok)

- a./ Figyelemmel kísérik az irányításuk alatt lévő területeken a tűzvédelmi előírások és a jelen tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtását.
- b./ Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén értesítik a dékánt, illetve a helyettesét, és hatáskörükön belül intézkednek a megszüntetéséről.
- c./ Figyelemmel kísérik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök meglétét, állapotát.
- d./ Tűzvédelmi szempontból figyelemmel kísérik a technológiai berendezések állapotát, hiba, rendellenesség esetén tájékoztatják a dékánt, illetve helyettesét, és intézkednek a javításról.
- e./ Az irányításuk alatt álló épületrészek, helyiségek lezárása esetén kötelesek intézkedni az áramtalanításról, és minden olyan körülmény megszüntetéséről, ami tüzet okozhat.
- f./ Gondoskodnak a hallgatók, és kollégiumi lakók oktatásáról, a tűzriadó gyakorlat megtartásáról a szabályzatban leírtak alapján.
- g./ Tűz esetén a tűzriadón tervben foglaltak szerint köteles eljárni.

5./ A kar dolgozóinak tűzvédelmi feladatai

- a./ Minden dolgozó a saját munkaterületén gondoskodik a tűzvédelmi előírások és a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról.
- b./ Kötelesek betartani a technológiai utasításokban valamint az általa használt berendezések kezelési utasításaiban előírtakat.
- c./ Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről, a dékán helyettes illetve az intézményi területvezető tájékoztatásáról.

- d./ Köteles részt venni az évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, és az ott elhangzottakat elsajátítani.
- e./ Tűz esetén köteles a tűzriadó tervben foglaltak szerint eljárni.
- f./ A szakvizsgára kötelezett dolgozók munkavégzés ideje alatt kötelesek a szakvizsga letételét igazoló okmányt maguknál tartani és annak érvényességét figyelemmel kísérni.
- g./ Tűzvédelmi szempontból figyelemmel kíséri az általa használt berendezések, felszerelések állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodik az elhárításáról.
- h./ A munka, illetve a tevékenység befejezése után a zárást végző dolgozó köteles a munkaterület áramtalanításáról, az éghető anyagú hulladék, kifolyt, elcsepegett éghető folyadék eltávolításáról, felitatásáról, tűzveszélyt jelentő állapot megszüntetéséről gondoskodni.
- i./ Minden dolgozó felelős:
- ☞ A munkaterületének tűzvédelmi helyzetéért, tisztaságáért a számára meghatározott feladatok végrehajtásáért.
- Jogosult:
- ☞ A munkavégzést felfüggeszteni, abbahagyni, ha olyan körülményt tapasztal, amely tűz vagy robbanást okozhat vagy a számára előírt tűzvédelmi eszközök, felszerelések nincsenek biztosítva, illetve saját testi épségét veszélyezteti.
- Köteles:
- ☞ a munkavégzést beszüntetni, ha az, közvetlen tűz vagy robbanásveszéllyel jár, illetve mások testi épségét veszélyezteti.
- j./ Tanárok kollégiumi nevelők speciális feladatai:
- * A hallgatók az általános tűzvédelmi előírásokat (tűz esetén a tanulók feladatai, menekülési útvonalak, stb) egy megbízott tanár által tartott tűzvédelmi oktatás keretében sajátítják el. Az órai szemináriumi munkához szükséges ismereteket, tűzvédelmi előírásokat az óraadótanár köteles a diákokkal ismertetni.

- * Technikai feladatok és természettudományi kísérletek fokozott tanári figyelmet, felügyeletet igényelnek.
- * Ha a hallgatók személyi sérülést okozható feladatokat végeznek, az óraadó-tanár előtte köteles meggyőződni arról, hogy a tanulók a szükséges tűzvédelmi ismereteket elsajátították.

6./ Tanulók hallgatók tűzvédelmi feladatai

- a./ Minden tanuló köteles a tűzvédelmi előírásokat a házirendet betartani, betartatni.
- b./ Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, az ott elhangzottakat elsajátítani.
- c./ Köteles környezetében rendet, fegyelmet, tisztaságot tartani.
- d./ Köteles minden tüzet, tűzre utaló körülményt jelezni a tanárának.

3. fejezet Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás, szakvizsgáztatás

1./ A tűzvédelmi oktatás rendje

- a./ A szükséges tűzvédelmi ismeretek megszerzése, az ismeretek bővítése, szinten tartása érdekében a kar dolgozóit az alábbiak szerint tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- b./ Az oktatás legalább két óra időtartamú legyen, szükség szerint felosztva elméleti és gyakorlati részre.
- c./ Az oktatás végén minden esetben meg kell győződni arról, hogy a jelenlévők az ismereteket megfelelő szinten elsajátították-e.
- d./ Aki a tűzvédelmi oktatáson nem vett részt, annak pótoktatást kell szervezni 30 napon belül.
- e./ Aki az oktatáson, pótoktatáson nem vett részt illetve a biztonságos munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az ismeretek megszerzéséig az adott munkakörben **nem foglalkoztatható!**

2./ Tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni

- a./ Minden új dolgozót munkába állás előtt, különös tekintettel munkaterületének sajátosságaira.
- b./ A kara felvett hallgatókat, a kollégium lakóit.
- c./ Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat.
- d./ Új berendezés, készülék, technológia esetén az abban érintett dolgozókat.
- e./ Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki a kar területén munkát végez.

- f./ A gyengeáramú tűzjelző berendezés üzemeltetést (felügyeletet, kezelést, ellenőrzést) ellátó személyeket a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről.
- g./ Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozót, a tevékenység megkezdése előtt.
- h./ A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót, tanulót évente legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.
- i./ A kar területén keletkezett tüzesettel összefüggő haláleset, sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30 napon belül.

3./ A tűzvédelmi oktatás fő témakörei

A tűzvédelmi oktatásnak minden esetben ki kell terjednie az alábbiakra:

- a./ A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére.
- b./ A munkafolyamatokra vonatkozó tűzvédelmi előírások
- c./ A jelen szabályzatban foglalt - vonatkozó - tűzvédelmi előírások ismertetésére.
- d./ A tűzriadó tervben meghatározott feladatokra, tűz esetén a követendő magatartásra, tűzjelzés lehetőségére, módjára.
- e./ A munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára.
- f./ A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményeire.

4./ A tűzvédelmi oktatás nyilvántartása

- a./ A tűzvédelmi oktatást jegyzőkönyvbe/naplóba kell rögzíteni melynek tartalmaznia kell:

- * az oktatás időpontját, helyét,
- * az oktatás tárgyának tételes ismertetését,
- * az oktatás jellegét (újfelveteles, pótoktatás, áthelyezett, ismétlődő, rendkívüli),
- * az oktatást végző nevét, munkakörét, aláírását,
- * az oktatásra kötelezettek teljes névsorát, munkakörét,
- * az oktatáson jelenlévők aláírását,
- * a hiányzóknál a távolmaradás okát,
- * az esetleges beszámoltatás formáját, eredményét.

A tűzvédelmi oktatást elsősorban a tűzvédelmi megbízott tartja, de akadályoztatás, vagy különleges esetekben a a dékán által megbízott személy, is elvégezheti, ha a szükséges ismeretekkel rendelkezik.

Évente legalább egy alkalommal tűzriadó gyakorlatot kell tartani.

5./ Tűzvédelmi szakvizsga

Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy dolgozhat, melyről a munkáltató köteles gondoskodni.

A tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött foglalkozási ágak*(kivonat)*

- * A hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
- * Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt a 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagokat, ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők.
- * Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.
- * Tűzvédelmi szakvizsgálóval kell rendelkezni azoknak a vezetőknek, aki a fentiekben leírt tevékenységet végző dolgozó munkáját közvetlenül irányítják.

A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg előírt tűzvédelmi szakvizsgálóval nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Tűzvédelmi szakvizsgálóra kötelezett külső vállalkozóval kötött szerződés eseté vizsgálni kell a szakvizsgáló érvényességét.

4. fejezet Építmények, szabadterek, tevékenységek tűzvédelmi előírásai

1./ Általános használati szabályok

- a./ A kar területén történő, a tűzvédelmi helyzetre is kiható átalakítást, építést, berendezés telepítését csak a tűzvédelmi hatóság által is jóváhagyott tervek alapján szabad végezni, végeztetni.
- b./ Az épületeket, helységeket csak a kiadott építési, használatbavételi engedélyben foglaltak szerint szabad használni.
- c./ Tevékenységet végezni csak olyan helyiségben helyen szabad, amely megfelel a tevékenység folytatására vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak.
- d./ A munkaterületen csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, eszközök tarthatók olyan mennyiségben, amit a folyamatos munkavégzés szükségessé tesz.
- e./ Anyagot raktározni, tárolni csak az erre a célra kialakított raktárakban, tárolóterekben szabad.
- f./ A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.
- g./ A munka végzés ideje alatt azoknak a helységeknek az ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, tilos lezárni. Ha ez mégis szükségessé válik, az ajtók külső nyithatóságát mindenkor biztosítani kell.
- h./ Amennyiben a tevékenység végzése során, alkalomszerűen „A” - „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok felhasználása válik szükségessé, azt csak olyan jól szellőzött helyiségben vagy szabadtéren szabad végezni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

- i./ A munkavégzés során keletkező éghető anyagot, hulladékot szükség szerint, de legalább a nap végén el kell távolítani az erre a célra kijelölt helyre (szeméttároló).
- j./ A tevékenység végzése során észlelt gázszivárgást, éghető folyadék csepegését haladéktalanul meg kell szüntetni. A helységet át kell szellőztetni, a kifolyt anyagot fel kell itatni homokkal és azt a kijelölt helyre, kell szállítani. Ha a tevékenység, berendezés olyan, hogy az éghető folyadék csepegése üzemszerűen elkerülhetetlen, az anyagot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni és szükség szerint, ki kell üríteni. A műszak végeztével az edényeket mindenféleképpen ki kell üríteni, függetlenül a benne lévő anyag mennyiségétől.
- k./ Olajos rongyot, egyéb éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető anyagot csak nem éghető anyagú, jól záró fedővel ellátott edényben szabad tárolni. A tárolt edényeket a napi tevékenység befejezésekor ki kell üríteni.
- l./ A tevékenység befejezése után meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e tűzveszélyt jelentő állapot. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni, a helységet, elektromos készülékeket le kell áramtalanítani.

2./ Tűzveszélyes tevékenység végzésének rendje

- a./ Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- b./ Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. (pl.: hegesztő, forrasztó műhely) Az említett helyeken kívül végzett, tűzveszéllyel járó munkát **alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek nevezzük.**
- c./ Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - az d./ pont kivételével - előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő - a munkát végző személy felett munkáltatói felügyeletet gyakorló vezető, vagy megbízottja - feladata. (minta: segédle-

Az a tevékenység, amely a környezetben lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanás pontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár, tűzveszélyes tevékenységnek nevezzük.

tek)

- d./ Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy, azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadterén folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- e./ Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helyszíne szerinti vezetővel, esetünkben a kar dékánjával vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni, mely során aláírásával engedélyezi a munka elvégzését.
- f./ Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- g./ Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- h./ Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. Az engedélyt kiadó tehát tűzveszélyes környezetben, vagy egyéb veszély esetén a munka időtartalmára tűzvédelmi szempontból kioktatott dolgozókból álló felügyeletet köteles biztosítani. Olyan esetekben, amikor azt a veszélyhelyzet indokolja az engedélyező folyamatos gázkoncentráció mérést köteles biztosítani.
- i./ A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- j./ Az engedélyben felsorolt tűzvédelmi szabályokat, az elvégzendő feladatokat ismertetni kell a tűzveszélyes munkát végző személlyel. Ki kell oktatni, illetve meg kell győződni arról, hogy a munkahelyen elhelyezett tűzoltó felszerelések kezelésével tisztában van-e.
- k./ Fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a tűzveszélyes munkavégzés közelében

milyen anyagokat tárolnak, milyen veszély helyzetek állhatnak elő.

- l./ Az engedély átvételekor a munkát végző a tűzvédelmi oktatást köteles aláírásával igazolni.
- m./ Az alkalmoszerű tűzveszélyes munkát végző személy köteles a tevékenység helyszínén az írásos engedélyt, valamint szakvizsga kötelezettség esetén a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát magánál tartani, ellenőrzés esetén az ellenőrzésre jogosult személynek felmutatni, illetve átadni.
- n./ Tűzveszélyes tevékenység végzésére csak olyan kifogástalan, üzembiztos állapotban lévő berendezés, eszköz használható, amelyen az előírt kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatokat elvégezték.
- o./ A tűzveszélyes munkát végző személy csak azokat a tűzveszélyes munkafolyamatokat és csak azon a helyszínen végezheti el, amelyre az engedélyje szól.
- p./ A tűzveszélyes munka megkezdése előtt az előírások végrehajtását, majd a munka során azok betartását az engedélyezőnek ellenőrizni kell. Hiányosság esetén a munkát le kell állítani.
- q./ A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A tevékenységet végző köteles a munka befejezését az engedélyt kiadónak bejelenteni.

3./ Dohányzásra vonatkozó szabályok

- a./ A kar területén az „A” - „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helységeken, veszélyességi övezetekben tűzvédelmi szempontból tilos a dohányzás! (lásd.: tűzveszélyességi osztályba sorolás) A 1999 évi XLII Törvény valamint a belső szabályzás miatt a létesítmény területén csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni!
- b./ Gyufát, cigarettavéget csak a hamutartóba szabad eldobni. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat!

- c./ Hamutartónak csak nem éghető anyagú edényt szabad használni. Hamutartót papírkosárba üríteni tilos!
- d./ A dohányzásra kijelölt helyre vonatkozó előírások:
- ☞ táblával jelölni kell,
 - ☞ a kijelölt helyszint égő dohányneművel elhagyni nem szabad,
 - ☞ a gyufát, cigarettavéget csak a kihelyezett, vízzel telt edénybe szabad eldobni,
 - ☞ a dohányzásra kijelölt hely 6 méteres környezetébe éghető anyagot tárolni tilos.

4./ Raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- a./ „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat raktárban tárolni tilos!
- b./ Olyan anyagokat, amelyek egymással érintkezve, keveredve hőt fejlesztenek, tüzet vagy robbanást okozhatnak, együtt tárolni tilos!
- c./ Raktárakban gázpalackot tárolni tilos!
- d./ A raktározott, tárolt anyagokat anyagfajtaként elkülönítve kell tárolni.
- e./ Az épületben, raktárakban a berendezéseket, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülést, a tűzoltóság működését ne zavarja, illetve ne akadályozza.
- f./ A raktárakban az ajtók vonalában a közlekedési utat szabadon kell hagyni.
- g./ Még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni:
- * a közlekedési, menekülési utakat, kijáratokat,
 - * vízszervezési helyeket,
 - * villamos kapcsolókat,

- * közmű nyitó- záró szerelvényeket,
- * tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket.

h./ Tetőtérben történő raktározás, tárolás esetén a raktározott anyagot úgy kell elhelyezni, hogy:

- ☞ a kémény és a tetőszerkezet mindig megközelíthető legyen,
- ☞ a tárolt éghető anyagok, és a tetőszerkezet illetve a kémény között legalább 1 méter távolság maradjon,
- ☞ a tárolt éghető anyag szükség esetén eltávolítható legyen.

i./ A szabadtéren történő tárolás esetén betartandó előírások.

- ☞ A tárolt éghető anyagok, és a kerítés között 1 méteres sávot mindig szabadon kell hagyni.
- ☞ A raktározás területéről, a keletkezett éghető hulladékot, száraz növényzetet folyamatosan el kell távolítani, a területet tisztán kell tartani.

5./ Kiegészítő fűtésre és azok berendezéseire vonatkozó előírások

- a./ Az épületek fűtésére a kiépített gáztüzelésű fűtőberendezés használható, a vonatkozó előírások szigorú betartása mellett. Kiegészítő és pótfűtést csak a dékán írásos engedélye alapján szabad használni.
- b./ Pótfűtés használata esetén a használati tűzvédelmi szabályokat az engedélyben rögzíteni kell.
- c./ A kar területén csak olyan fűtés, illetve füstelvezetés alkalmazható, amely rendeltetésszerű működése során tüzet vagy robbanást nem okozhat.
- d./ Fűtésre csak olyan berendezés használható, amely a szükséges engedélyekkel rendelkezik és a műszaki állapota kifogástalan.
- e./ A tüzelő, fűtőberendezés környezetében éghető anyagot tárolni tilos!
- f./ A fűtőberendezéshez a kezelési utasításban előírt felügyeletet (kezelési osz-

tálynak megfelelően) mindenkor biztosítani kell.

- g./ A felügyeletet csak olyan személyre szabad bízni, aki a berendezés kezelésére ki lett oktattva, és 18. életévét betöltötte.
- h./ A tüzelőberendezést begyújtani csak a kezelési utasításban foglaltak szerint szabad, attól eltérni tilos!
- i./ Az égés termék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

6./ Kémény, füstcsatorna, füstelvezetés

- a./ Azokat a kéményeket, kéménytoldókat és füstcsatornákat használni tilos, amelyek gyújtási veszélyt jelentenek a környezetre.
- b./ Kéményekre vonatkozó előírások.
 - ☞ A fűtőberendezések kéményeinek műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, a tisztítását el kell végezni.
 - ☞ Olyan kéményhez fűtőberendezés nem csatlakoztatható,
 - * amelynek falában B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve,
 - * tisztítását nem végezték el,
 - * a kémény huzata a berendezés teljesítményéhez nem megfelelő.
 - ☞ Gáztüzelésű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.
 - ☞ A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal le kell zárni.
 - ☞ A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
- c./ Füstcsövekre vonatkozó előírások.
 - ☞ Füstelvezetésre csak jól összeillesztett nem éghető anyagú csövet szabad használni, ami a füst legmagasabb hőmérsékletén is kellő szilárdságú.

- * A füstcső és a rögzítőbilincs környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
- ☞ A füstcsövet a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni
- ☞ A füstcsövet legalább egy helyen valamint 1,5 méterenként a falhoz, tartószerkezetekhez fémbilincssel rögzíteni kell.

7./ Elektromos berendezésekre, készülékekre és használatukra vonatkozó előírások

- a./ A kar területén, az elektromos hálózaton módosítást, átalakítást végezni csak külön engedély alapján szabad, mely során be kell tartani a vonatkozó műszaki követelményeket.
- b./ A kar területén csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezések használhatók. Meghibásodás esetén a javításról haladéktalanul gondoskodni kell.
- c./ A hálózatot a megengedett üzemszerű terheléstől eltérő módon igénybe venni nem szabad.
- d./ A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, és használni, hogy környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek.
- e./ Az elektromos berendezéseket, hálózatot, készülékeket, gépeket csak szakképzett személy javíthat.
- f./ A villamos berendezést rendszeresen meg kell tisztítani a ráakodott szennyeződésektől, (por stb.) amely a működést károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga is meggyulladhat.
- g./ A hálózatba épített védelmi automatikákat, biztosítékokat kiiktatni, áthidalni tilos! Csak az előírt névértékű biztosíték használható.
- h./ A csoportosan elhelyezett kapcsolókat, biztosítékokat feliratozással kell ellátni, amiből kitűnik a rendeltetésük, illetve a ki- és bekapcsolt állásuk.
- i./ A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell meg-

tartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

- j./ Tűzvédelmi célú berendezések működését biztosító kábelrendszerek jogszabály szerinti jelölését eltávolítani nem szabad.
- k./ Az elektromos készüléket, berendezést a tevékenység után ki kell kapcsolni, a napi munka befejezése után illetve használatok kívül helyezésük esetén pedig a hálózatról le kell választani.
- l./ Olyan elektromos vezeték, tokozatot, amelyet használaton kívül helyeztek, le kell szerelni.
- m./ Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) felülvizsgálatát 3. rész I. fejezete szerinti:
- Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát háromévenként kell elvégezni. Ez a vizsgálat nem tévesztendő össze az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt felülvizsgálattal
- * az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeiben és szabadterein háromévenként,
 - * a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeiben és szabadterein hatévenként,
 - * a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeiben és szabadterein kilencévenként kell elvégezni.
- n./ A villámvédelem időszakos felülvizsgálatának gyakorisága:
- * „A-B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadterben 3 év
 - * „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadterben 6 év
 - * „D-E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadterben 9 év.
- o./ A fentiekben meghatározott gyakoriságtól függetlenül az engedélyhez kötött átalakítás (telepengedélyezési, működési, vagy rendeltetés megváltoztatása) során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseinek a felülvizsgálatot ismételt el kell végezni, ha:
- ☞ az új rendeltetéshez a– veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt – gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg;
 - ☞ az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi rendeltetéshez az előírt felülvizsgálat gyakoriságának 2/3-a eltelt.

p./ A villamos és villámvédelmi felülvizsgálat dokumentálása:

- * A villamos és villámvédelmi felülvizsgálatokról a felülvizsgáló szerv, jelentést (jegyzőkönyvet) készít, melynek legalább egy példányát az üzemeltetőnek átadja.
- * A felülvizsgálatok során felvetődött hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

q./ A vészvilágítást, biztonsági irányfény világítást állandóan üzemképes állapotban kell tartani.

8./ Biztonsági jelzések

a./ Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

b./ A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében.

c./ Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök utánvilágító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni

d./ Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működését, működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségyszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.

e./ A biztonsági jelzések megválasztásánál minden esetben a tényleges felisme-

rési távolságból kell az alkalmazandó jel méretét megválasztani. Amennyiben a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelő piktogramot tartalmazó előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül.

- f./ Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijáratútvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés, stb.) történő időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány jelzések működését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos műszaki megoldással szüneteltetni kell.

9./ Gépi berendezések

- a./ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illetőleg használni.
- b./ A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó szabadterén, helyiségben, illetőleg építményben csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- c./ A talajszint alatti helyiségben, illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent.
- d./ A kar területén csak az oda rendszeresített, ott üzembe helyezett berendezések használhatók. A gépek műszaki állapotát rendszeresen a kezelőjének ellenőrizni kell. Olyan gép, berendezés, amely a környezetére gyújtási veszélyt jelenthet, tovább üzemeltetni tilos!
- e./ Ha a gépek forgó, súrlódó alkatrészeinél, tengelyeinél az üzemi hőmérséklet meghaladó felmelegedés lép fel, a berendezést üzemben kívül kell helyezni. A berendezést ismét üzembe helyezni csak a hiba kijavítása után szabad.
- f./ Olyan berendezésnél, ahol a túlzott felmelegedés, hőfejlődés tüzet vagy robbanást okozhat, biztonsági berendezést kell beépíteni, amely meggátolja a

hőmérséklet, illetve a nyomás további emelkedését. Ezeket a biztonsági rendszereket, kiiktatni szigorúan tilos!

10./ Csatornahálózat

- a./ Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.
- b./ Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot (gázt, gőzt) tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

11./ Járművek elhelyezése, tárolása

- a./ A kar területére parkírozás céljából csak olyan műszaki állapotú jármű hajthat be, amely rendeltetésszerű használat esetén a létesítményre tűzveszélyt nem okozhat.
- b./ Járművel úgy szabad leállni a parkolóban, hogy:
 - * legalább az egyik ajtaja teljes szélességben nyitható legyen,
 - * ha a másik gépjármű mögé áll, akkor a kettő között legalább 0,8 méter távolság maradjon,
 - * udvarban az ajtó, ablak erkély, kiürítésre, menekülésre, menekítésre szolgáló lépcső függőleges vetületétől minden irányban legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.
- c./ Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad.
- d./ Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

- e./ A parkoló területén található tűzcsapok megközelítését, illetve a tűzoltó gépjárművek működési területét biztosítani kell. A szükséges területet útburkolati jellel kell jelölni.
- f./ A gépjárműtárolóban a járműveket üzemanyaggal feltölteni tilos!

12./ Tűzvédelmi irattartó

A tűzvédelemmel összefüggő iratokat, utasításokat, rendelkezéseket, stb. erre a célra rendszeresített tűzvédelmi irattartóban kell elhelyezni.

a./ Az irattartó a következőket tartalmazza:

- * Tűzvédelmi szabályzatot és annak mellékleteit
- * Villamos berendezések felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyveket, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó dokumentumokat.
- * Tűzvédelmi megbízott, alkalomszerű tűzveszélyességi tevékenység engedélyezésére feljogosított személy kinevezését és egyéb megbízásokat.
- * Tűzvédelmi oktatással, szakvizsgáztatással kapcsolatos iratokat.
- * Tűzvédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos jegyzőkönyveket.
- * Tűzvédelmi intézkedéseket tartalmazó határozatokat, körleveleket.
- * Tűzvédelemmel összefüggő egyéb leveleket, iratokat.
- * Tűzoltó készülékek nyilvántartását

b./ A tűzvédelmi okmányokat az ellenőrzésre jogosult szervek képviselőinek rendelkezésére kell bocsátani.

13./ Tűzvédelmi felszerelések, eszközök

a./ A fali tűzcsapszekrényekben az alábbi felszereléseket kell készenlétben tartani összeszerelt állapotban:

- * 1 db. „C” jelű nyomótömlő
- * 1 db. „C” jelű sugárcső

14./ A tűzoltó felszerelések, eszközök, berendezések és ellenőrzésük.

a./ Az **MSZ 1040** szabványsorozat szerint gyártott tűzoltó készülék

- ☞ A tűzoltó készülékeket ellenőriztetni kell ha:
 - * a garancia lejárt, illetve félévenként,
 - * a minőségi bizonyítványa és/vagy a fémzárolása hiányzik,
 - * tűzoltáskor működésképtelen volt,
 - * azt a tűzvédelmi hatóság elrendeli
- ☞ A tűzoltó készülékeken szükség szerint részleges ill. 5 évente teljes javítást kell végrehajtani.

b./ Az MSZ EN 3 szabványsorozat szerint gyártott tűzoltó készülék

- ☞ A tűzoltó készülékeket a készletben tartónak vagy képviselőjének legalább negyedévente kell megvizsgálnia.
- ☞ A vizsgálat tőrési ideje a szabvány szerint 2 hét.
 - * Az ellenőrzés során vizsgálni kell hogy
 - a tűzoltó készülék a tervezett telepítési (készletben) helyen van-e,
 - látható - e, és a készülékkel szemben állva a címke olvasható - e,
 - használatba vétele nem ütközik - e akadályba,
 - jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat,
 - épek és szerelvényekkel el vannak látva.
- ☞ A tűzoltó készülékeken alapellenőrzést és javítást évente kell elvégezni,
- ☞ 5, 10, 15, évente közép ill. teljes körű ellenőrzést és javítást kell elvégeztetni.
- ☞ A kötelező ellenőrzés és javítási ciklusidő tőrési ideje 2 hónap.

c./ A Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

d./ A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

e./ tűzoltó vízforrások (tűzcsapok, fali tűzcsap, tűzivíz tároló medence) felülvizsgálatát, karbantartását a 9/2008 ÖTM rendelet szerint félévente kell elvégezni. A vizsgálat során feltárt hibákat meg kell szüntetni. A létesítmény területén elhelyezett tűzcsapok vízszállítását legalább évenként mérni kell.

- f./ A tűzcsapoknál készenlétben tartott szintetikus tömlőket 5 évenként nyomáspróbáztatni kell (9/2008 ÖTM rendelet)

15./ A gyengeáramú tűzjelző hálózat

- a./ Az üzemben tartás azt jelenti, hogy a tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A jelzések folyamatos fogadásáról, a műszaki követelményben meghatározott időszakonkénti ellenőrzésről, felülvizsgálatról és karbantartásról gondoskodni kell.
- b./ A beépített tűzjelző berendezés, tűz- és hibajelzésének fogadására a jelzések értékelésére, a tűzoltóság felé történő továbbítására a berendezés központjánál, vagy a létesítményen belül elhelyezett kijelző egységénél személyes felügyeletről kell gondoskodni.(őrszolgálat látja el)
- c./ A felügyelet kiváltására vagy kiegészítésére szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezést folyamatosan üzemben kell tartani.
- d./ Az átjelzés szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, vagy az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása, vagy megsértése esetén az átjelző nem tekinthető üzemben tartottnak.
- e./ A folyamatosan, egy időben felügyeletet ellátók száma legalább két fő legyen abban az esetben, ha a tűzjelző központ felügyeletén túl más a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladat is meg lett határozva.
- f./ Meghibásodás és kikapcsolás.
- ☞ A tűzjelző berendezés, a felügyelet kiváltására vagy kiegészítésére szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezés meghibásodását, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak a hiba észlelését és kijavítását be kell jelenteni, kivéve a részleges védelem-kiesést okozó és a várhatóan 48 órán belül elhárítható hibákat.
 - ☞ A jogszabály, nemzeti szabvány vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt beépített tűzjelző berendezés tervszerű, (átalakítás, felújítás, bővítés, stb. miatt történő) részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban kell jelezni az illetékes önkormányzati tűzoltóságnak.

- ☞ A téves vagy hamis riasztások elkerülése érdekében lehetséges az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott zóna, vagy zónák kiiktatása, a következő feltételekkel:
 - * a kiiktatott zóna csak a téves, vagy hamis riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
 - * a kiiktatott zóna a téves, vagy hamis riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozhatja,
 - * a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel szükséges a zóna kiiktatás körülményeit egyeztetni, olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket ne sértsen,
 - * a zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményeit, annak felelősségi körét, az ellensúlyozó intézkedéseket a külön a dékán külön írásban szabályozza a tűzvédelmi megbízott és a gyengeáramú tűzjelző karbantartását végző személy bevonásával.
 - ☞ A felügyelet kiegészítésére szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezés tervszerű (átalakítás, felújítás, bővítés miatt történő) részleges vagy teljes üzemszünetét abban az esetben kell jelezni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, ha az meghaladja a 8 óra időtartamot.
 - ☞ A bejelentés tartalmazza: az üzemszünet kezdetét és végét, a védelemből kieső területek leírását (szükség esetén rajzát), és a kockázat ellensúlyozására teendő intézkedéseket, valamint az ennek végrehajtásáért felelős személyek nevét.
 - ☞ A felügyelet kiváltására szolgáló tűz- és hibaátjelző berendezés meghibásodásának, tervszerű leállításának idejére felügyeletet kell biztosítani.
- g./ A beépített tűzjelző berendezés jogszabályban, műszaki követelményben meghatározott dokumentációját a befogadó létesítményben meg kell őrizni, és a történt változásokat át kell vezetni. Megőrzendő iratok és selejtezhetsé-
gük:
- * kivitelezői nyilatkozat (nem selejtezhető),
 - * üzembehelyező mérnök nyilatkozata a részekkel (nem selejtezhető),
 - * az elfogadás jegyzőkönyve (nem selejtezhető),
 - * a jogszabályban meghatározott esetekben a használatbavételi engedély (nem selejtezhető),
 - * megvalósulási dokumentáció (az aktuális példány nem selejtezhető),
 - * oktatást igazoló iratok (tárgyévet követő december 31. után selejtezhető),
 - * üzemeltetési napló (tárgyévet követő 5. év december 31. után selejtezhető),

- * a meghibásodás, kikapcsolás bejelentése (tárgyét követő december 31. után selejtezhető).
- h./ A berendezés üzemeltetője köteles biztosítani a jogszabályban, hatósági előírásban foglalt üzemeltetési feltételeket. A tűzjelző központ felügyeletét ellátó személy a tűz- vagy hibajelzéseket értékelve haladéktalanul tegyen jelzést a megfelelő szervezet, személy felé.
- i./ A tűzjelző központ felügyeletét ellátó személy legyen kioktatva a tűzjelző központ kezelésére, az általa elvégzendő ellenőrzésekre, a tűzjelzésre és a tűz vagy meghibásodás esetén szükséges további intézkedésre. Az oktatást a munkába állás előtt, majd rendszeresen évente kell elvégezni
- j./ Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távjelző, távkezelő (egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi:
- * ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel (nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó, stb.), értesítették-e a karbantartót,
 - * az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
 - * a tűzjelző központ valamennyi jelzőáramkörének jelzését (hang, fény), működését.
- ☞ Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző, és információ-kijelzői megfelelően működik-e.
- ☞ Az ellenőrzést a gyártó által javasolt módon kell elvégezni.
- k./ Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személynek havonta ellenőrizni kell az alábbiakat:
- * a j./ pontjában leírtakat,
 - * az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
 - * a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
 - * a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.
- l./ Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személynek háromhavonta ellenőrizni kell az alábbiakat:
-

- * a j./, k./ pontokban leírtakat,
 - * történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését (az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát, stb.),
 - * a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz (tabló, PC) üzemképes-e.
- m./ A felülvizsgálatok és karbantartások között megkülönböztetünk, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatokat. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése. Rendkívüli felülvizsgálatra van szükség: tüzeset után; téves, hamis riasztás esetén; a rendszer meghibásodása esetén, a rendszer helyszíni vagy távolról történő változtatása esetén, hosszú üzemszünet után, új karbantartóval kötött szerződés után.
- n./ Féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább hathavonta biztosítania kell, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy az alábbiakat végezze el:
- * a) ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit, (oktatott felügyelet) meglétét,
 - * ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,
 - * ellenőrizze, a negyedéves ellenőrzés tapasztalatait, és azokat értékelve, amennyiben szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítása érdekében,
 - * működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang- fényjelzők), és működteti a vezérlési funkciókat;
 - a sérülés életveszély, vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása, stb.) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni,
 - * ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését,
 - * ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését;
 - * tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot az összevont ügyelet, a tűzoltóság, vagy távfelügyeleti állomás felé,
 - * végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.
- o./ Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek leg-

alább évente biztosítani kell, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy végezze el:

- * a féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás feladatait,
- * ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően,
 - az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve, az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, amennyiben ezek során az érzékelők 50-50 %-át (25-25%-át) ellenőrzik,
- * szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett,
- * szemrevételezés során, és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését (az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők, stb. elhelyezésének megfelelőességét) befolyásoló változás, az épület, vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában,
- * az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.

p./ A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során biztosítani kell, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy q./, r./, s./, t./, u./ v./ pontjaiban meghatározottakat elvégezze.

q./ Tűzeset után az alábbiakat kell elvégezni:

- * a tűzesetet követően – függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e – szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,
- * meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e,
- * meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket (vezérlés, hangjelzés, riasztás továbbítást) elvégezte-e,
- * amennyiben az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása, vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét, stb. – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

r./ Téves, vagy hamis riasztás esetén az alábbiakat kell elvégezni:

- * meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves, vagy hamis riasztáshoz,

- * amennyiben megállapítható a téves vagy hamis riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,
 - * a téves vagy hamis riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét, stb. – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.
- s./ A berendezés meghibásodása esetén az alábbiakat kell elvégezni:
- * meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,
 - * meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan,
 - * a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét, stb. – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – meg kell tenni.
- t./ A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre, és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.
- u./ Hosszú üzemszünet után az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. Hosszú üzemszünet a 30 napnál hosszabb teljes körű leállítás.
- v./ Új karbantartóval kötött szerződés után:
- * ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét,
 - * el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.
- w./ Dokumentáció keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba kell rögzíteni. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek (a tűzjelző központ felügyeletét ellátó; az ellenőrzéssel megbízott; a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy), amennyiben azok további intézkedést igényelnek, írásban kell jelezni az intézkedésre jogosult felé.(iratminta a 9/2008 ÖTM rendelet alapján)
- x./ Az üzemeltető köteles kijelölni egy tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételeknek ellenőrzésével megbízott személyt (továbbiakban felelős személy), és biztosítani az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszüntetni.
- * Az üzemeltető köteles biztosítani a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszüntetni.

- * A felelős személy köteles a meghatározott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtani és a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelezni.
 - * A felülvizsgálatot, karbantartást végző személy köteles a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint a meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtani, a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelezni, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket, stb. elvégezni.
 - * A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása, vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető felülvizsgáltnak és karbantartottnak.
- y./ A beépített tűzjelző berendezés karbantartását, szükség szerint javítását a jogszabályban, gyártó által kiadott utasításban foglaltak szerint, a jogszabályban meghatározott szakképzettségű (tűzvédelmi szakvizsga), az OKF által nyilvántartott személy végezheti.

16./ Hő- és füstelvezető

- * A hő és füstelvezető berendezés üzembe helyezésekor a kivitelező által átadott bizonylatokat egy irattartóban kell elhelyezni. Részletezve:
 - alaprajzot és a szükség szerinti metszeti rajzokat, illetve leírást, amelyek tartalmazzák a hő- és füstelvezetők méreteit és elhelyezését, a nyitószerkezetek működését, és kialakítását, továbbá a vezérlő elemek működését, elhelyezését és kialakítását.
- ☞ kezelési és karbantartási utasítást.
 - Kivitelezői nyilatkozatokat.
- * A hő- és füstelvezető berendezések működését, legalább évente ellenőrizni kell.
- * A berendezés üzemeltetését, kezelését, és karbantartását, ellenőrzését, a gyártó által átadott kezelési utasításban foglaltak szerint kell végezni.
- * A berendezés működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni.
- * A naplóban minden, a berendezésre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

17./ Magatartásra és veszélyre figyelmeztető táblák.

- a./ FOKOZOTTAN TŰZ - ÉS ROBBANÁSVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS! feliratú táblát kell elhelyezni a „A” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezeteknél, helyiségekben és azok bejáratainál.
- b./ TŰZ - ÉS ROBBANÁSVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS! feliratú táblát kell elhelyezni a „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezeteknél, helyiségekben és azok bejáratainál.
- c./ TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS! feliratú táblát kell elhelyezni a „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben és azok bejáratainál.
- d./ Az áramtalanítási lehetőségek helyeit „ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓ” felirattal jelölni kell.
- e./ Gázlezárási, szakaszolási lehetőségeket „GÁZELZÁRÓ” felirattal meg kell jelölni.
- f./ Feliratokkal vagy piktogrammal kell jelölni, továbbá a vészkijáratokat, tűzgátló kapukat, elektromos kapcsolóhelyiséget, tűzoltó készülékek helyeit, fali tűzcsapokat, gyengeáramú tűzjelző kézi jelzésadóit.

18./ Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok, ellenőrzések

- a./ A gázüzemű berendezéseket 5 évente kell felülvizsgálni a vonatkozó előírások szerint.
- b./ A kémények ellenőrzését évente, műszaki felülvizsgálatát (füstnyomás próbáját) 4 évente kell elvégeztetni
- c./ A vészvilágítás, irányfény világítás működőképességét naponta ellenőrizni kell.

- d./ Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonaljelzések működőképességét rendszeresen, de legalább hetente próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell
- e./ A kijáratok vészkijáratok használhatóságát, nyithatóságát naponta ellenőrizni kell.
- f./ Az egyes helyiségeket nyitó kulcsok meglétét félévente ellenőrizni kell.

19./ Irodákra, iroda jellegű helyiségekre vonatkozó előírások

- a./ Az irodák, iroda jellegű helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ Az irodákban a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességükben nyithatóak legyenek.
- c./ Az iroda helyiségben a fővonalis telefonkészüléknél jól látható helyen a Tűzoltóság hívószámát fel kell tüntetni / 105 /.
- d./ A helyiségben csak az irodai munkához szükséges anyagok tárolhatók.
- e./ A helyiségben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább a munka befejezése után ki kell üríteni.
- f./ Az irodában, csak az ott üzembe helyezett berendezéseket szabad használni.
- g./ Az irodai berendezéseket csak a kezelési leírásban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.
- h./ Az elektromos készülékeket a munka befejezése után áramtalanítani kell.
- i./ Sérült elektromos berendezést, hosszabbítót, elosztót használni tilos!

- j./ Az irodák és bútorok tisztítására csak a kereskedelem által erre a célra forgalomba hozott tűzveszélyes anyagot, folyadékot szabad használni.
- k./ A iroda zárásakor a helyiséget át kell vizsgálni és minden tűzveszélyt jelentő állapotot meg kell szüntetni. Az elektromos berendezéseket le kell választani az elektromos hálózatról, valamint a helyiséget le kell áramtalanítani,

20./ Irattár tűzvédelmi előírásai

- a./ Az irattár „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b./ Az irattárban, az oda beosztott dolgozókon kívül más személy, csak az ügyvezető igazgató engedélyével tartózkodhat
- c./ Az irattárban a nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos!
- d./ Az irattárban a közlekedési utakat minden időszakban biztosítani kell.
- e./ A tűzvédelmi felszereléseket, és elektromos kapcsolókat még átmeneti időszakra sem szabad az anyagtárolással eltorlaszolni, megközelíthetlenné tenni.
- f./ A polcokat úgy kell elhelyezni, hogy az irattárban tartózkodó személyek számára a szabad mozgás a menekülés mindenkor biztosítva legyen.
- g./ Az irattárban az iratokon kívül egyéb anyagot tárolni, más jellegű tevékenységet végezni nem szabad.
- h./ Elektromos berendezéstől, világítótesttől az iratokat olyan távolságban kell elhelyezni, hogy azok az anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen, ez a távolság minimum egy méter.
- i./ A helyiségben keletkező éghető anyagú hulladékot szükség szerint, de legalább a munkaidő befejezésekor ki kell vinni és azt a szeméthyűjtő helyen tárolni.

- j./ Az irattár zárásakor a helyiséget utolsóként elhagyónak kötelessége meggyőződni arról, hogy a helyiséget leáramtalanították és minden olyan körülményt megszüntették ami tüzet okozhat.

21./ Takarítószer raktár tűzvédelmi előírások

- a./ A raktár „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ A raktározási területen a nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos!
- c./ Elektromos, világítótesttől az éghető anyagot olyan távolságban kell elhelyezni, hogy azok az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen, ez a távolság minimum egy méter.
- d./ A raktárban a közlekedési utat minden időszakban biztosítani kell.
- e./ A raktárban, más jellegű tevékenységet munka, végezni nem szabad.
- f./ A raktárakban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tisztítószert, anyagot, gázpalackot tárolni tilos!
- g./ Olyan anyagokat, amelyek egymásra hatása hőfejlődéssel jár, ill. tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni szigorúan tilos!
- h./ A raktárakban a keletkező éghető anyagú hulladékot a keletkezés időpontjában ki kell vinni a szemétgyűjtő helyre.

22./ Öltözőkre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

- a./ Az öltöző „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b./ Az öltözőben dohányozni tilos!
- c./ Az öltöző helyiségekben a szekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő

széles közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.

- d./ A szekrényekben csak ruhaneműket, tisztálkodó szereket szabad tárolni.
- e./ A szekrényekben tűzveszélyes folyadékot tárolni nem szabad.
- f./ A ruhákat csak az öltözőszekrényekben szabad elhelyezni.
- g./ A helyiségben megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de legalább naponta ki kell üríteni
- h./ Az öltözőben más jellegű tevékenységet (pl. anyagtárolás, raktározás) végezni nem szabad.
- i./ Az öltözőhelyiségekben nyílt lánggal járó tevékenységet végezni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások alapján szabad. Ami a helyiségből eltávolítható azt, elszállítva, az arra alkalmas helyen kell javítani.

23./ Közlekedő, előtér helyiségekre vonatkozó előírások

- a./ A fenti helyiségek „D” mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ A menekülési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- c./ A székeket, asztalokat, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az ott tartózkodók menekülését, mentését ne akadályozzák.
- d./ A közlekedőkben az anyagtárolás nem megengedett, valamint olyan rögzíthetetlen berendezési tárgyak elhelyezése is tilos mely tárgyaknak elmozdulása, a menekülési útvonalba bekerülve az esetleges menekülést akadályozná, gátolná.
- e./ Az előtérben a székeket asztalokat úgy kell elhelyezni hogy azok a menekülési út vonalába ne kerülhessenek a biztonságos közlekedést, menekülést ne

akadályozzák.

- f./ A menekülésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat amennyiben ott személyek tartózkodnak, lezárni tilos! Az ajtók teljes szélességű nyithatóságát mindenkor biztosítani kell.
- g./ A közlekedők irányfény világításának karbantartásáról, működő képességéről gondoskodni kell.
- h./ A tűzszakasz ajtókat kiékelni tűz esetére a becsukódásukat bármilyen módon megakadályozni tilos!

24./ Konyha tűzmegeelőzési szabályai

- a./ A konyha „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b./ A konyhában a napi felhasználásra szánt nyersanyagon kívül anyagot, göngyöleget tárolni nem szabad.
- c./ Az elektromos kapcsolókat, biztosítékokat, gázvezető csapokat, még ideiglenesen sem szabad megközelíthetlenné tenni
- d./ Az elektromos gépek ki - be állását, és a csoportosan elhelyezett kapcsolók biztosítékok hovatartozását, rendeltetését jelölni kell. A jelöléseket eltávolítani tilos! A hiányzó vagy nem olvasható jelölések pótlásáról gondoskodni kell.
- e./ Hőtermelő berendezéseket minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy a környezetében lévő éghető anyagok veszélyes mértékben ne tudjanak felmelegedni.
- f./ A konyhában a hőtermelő berendezést csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
- g./ A berendezéseket csak a használati utasításban leírtak szerint szabad használni.

- h./ A konyhai berendezéseket a ráakodott zsírtól, szennyeződésektől tisztán kell tartani.
- i./ Gázüzemű konyhai berendezések kezelése:
- ☞ A gázüzemű berendezések használati és kezelési utasítását a helyiségben ki kell függeszteni, azt a konyhai dolgozókkal ismertetni kell.
 - ☞ A gázüzemű berendezést csak a berendezés kezelésére megfelelően kioktató személy kezelheti.
 - ☞ Gázüzemű berendezést felügyelet nélkül üzemeltetni tilos!
 - ☞ A gázcsap elzáró karját leszerelni nem szabad, gázömlés esetén a gázcsapot azonnal el kell zárni, addig nem szabad megnyitni amíg a meghibásodást meg nem szüntették.
 - ☞ A gázelzárót el kell zárt állapotban kell tartani ha a berendezést nem üzemel.
- j./ A tevékenység befejezése után a berendezéseket az elektromos hálózatról le kell választani a helyiség áramtalanítását el kell végezni, a gázvezeték főelzáróját el kell zárni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.

25./ Lakószobára vonatkozó tűzvédelmi tájékoztató

- a./ A lakószobák „D” mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ Elektromos kifestő berendezéseket pl. hajszárító, felügyelet nélkül használni, üzemeltetni szigorúan tilos!
- c./ A szobákban a vasaló használata nem megengedett, vasalni csak az erre kijelölt helyen szabad.
- d./ A szobákban pirotechnikai anyagokat (pl. csillagszóró) használni szigorúan tilos!
- e./ A szobákban I. - II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékot (pl. folttiszt-

tító benzint) használni tilos!

f./ Tűz észlelése esetén a következőképpen kell eljárni:

g./ hangos „tűz van” kiáltással fel kell hívni a környezet figyelmét a veszélyhelyzetre,

- ☞ ha a tűz nagysága, terjedelme lehetővé teszi számukra a hatékony tűzoltást, a folyosón illetve az előcsarnokokban elhelyezett kézi tűzoltó készülékekkel meg kell kezdeni a tűz oltását.
- ☞ az életmentés érdekében fegyelmezetten, a lehető legrövidebb úton meg kell kezdeni az épület elhagyását, lehetőség szerint - amennyiben szükséges - segítséget nyújtva a mozgás vagy cselekvés képtelen személyeknek.
- ☞ a tüzet a hivatásos tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon kell jelezni.
- ☞ a tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - * a tüzeset pontos helyét, címét
 - * mi ég, mi van veszélyben,
 - * emberélet van-e veszélyben,
 - * a jelző nevét,
 - * a jelzésre használt távbeszélő számát.

26./ Tantermekre és más közösségi helyiségekre vonatkozó előírások.

- a./ A fenti helyiségek „D” mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglaltak szerinti rendeltetésnek megfelelően szabad használni, és csak annyi személy tartózkodhat egyidejűleg amennyi a helyiségre engedélyezve lett.
- c./ A székeket, asztalokat, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az ott tartózkodók menekülését, mentését ne akadályozza
- d./ Az ajtókat, kijáratokat amennyiben ott személyek tartózkodnak lezárni tilos! Az ajtók teljes szélességű nyithatóságát mindenkor biztosítani kell.

- e./ Az elektromos berendezést, eszközt felügyelet nélkül használni, üzemeltetni nem szabad.

27./ Edzőtermekre vonatkozó előírások.

- a./ A fenti helyiségek „D” mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ A helyiségeket csak rendeltetése szerint, testedzési célokra szabad használni.
- c./ A helyiségben csak a befogadóképességének megfelelő létszámú vendég tartózkodhat egyidejűleg.
- d./ A termekben a nyitva tartás idejében edzői felügyeletet biztosítani kell.
- e./ A sporteszközöket, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az ott tartózkodók menekülését, mentését ne akadályozza.
- f./ Az ajtókat, kijáratokat amennyiben ott személyek tartózkodnak lezárni tilos! Az ajtók teljes szélességű nyithatóságát mindenkor biztosítani kell.
- g./ Az elektromos berendezést, eszközt felügyelet nélkül használni, üzemeltetni nem szabad.
- h./ Hibás elektromos kondicionáló gépeket használni tilos!

28./ A rendezvények alkalmával betartandó előírások

- a./ Rendezvényeket csak olyan helyiségben szabad tartani, ahol az ott tartózkodók menekülése veszély esetén mindenkor biztosított. A helyiségekben egyidejűleg csak annyi személyt szabad beengedni amennyit az engedélyezési eljárás során meghatároztak.
- b./ Rendezvények alkalmával rendezvényfelelőst kell kinevezni, akinek feladata a rendezvény levezetésének koordinálása, veszély esetén a résztvevők épület-

ből történő kimenekítésének megszervezése, irányítása, pánik hangulat kialakulásának megelőzése, a rendezők irányítása.

c./ Rendezők feladatai:

- ☞ Az érkező vendégek fogadása, a rendezvény helyére irányítása.
- ☞ A rendezvény eseményeinek figyelemmel kísérése a rendezvényfelelős által meghatározott területen, a szabálytalanságok megelőzése, kiszűrése.
- ☞ Annak megakadályozása, hogy a vendégek a rendezvény által nem érintett épületrészen tartózkodjanak.
- ☞ Veszély helyzet esetén a kijáratok kinyitása, a menekülés elősegítése.

d./ Rendezvények alkalmával a menekülési útvonalba eső ajtókat lezárni szigorúan tilos!

e./ Kerülni kell a helyiségben olyan rögzítetlen székek, egyéb berendezési tárgyak elhelyezését, amelyek menekülés esetén akadályt jelenthetnek.

f./ Amennyiben a rendezvényen pirotechnikai anyagot kívánnak használni vagy nyílt lángot, előzetesen a tűzoltóság véleményét ki kell kérni.

g./ Rendezvény befejezése után meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e tűzveszélyt jelentő állapot, ha igen akkor azt meg kell szüntetni.

29./ Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

a./ Az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre illetőleg az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvényekre, a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.

b./ A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat

tartalmazzák:

- * kiürítés számítást,
 - * tűzterhelés számítást,
 - * a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,
 - * a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
 - * a tűz esetén szükséges teendőket,
 - * a tűz jelzésének és oltásának módját.
- c./ A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

30./ Laboratóriumok, szaktantermek

- a./ A laboratórium és a szaktantermek „D” mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba vannak besorolva.
- b./ A laboratóriumban az együttesen, egyidőben előkészített, bemutatott vagy használt robbanásveszélyes és éghető folyadékok mennyisége 0,5 liter lehet.
- c./ Lezárt szekrényben a megengedett mennyiség ilyen jellegű anyagokból összesen legfeljebb 5 liter
- d./ A tárolás folyadéküvegben, vagy fém edényben történhet.
- e./ A tárolóedények palástján elhelyezett címkéken fel kell tüntetni az anyag megnevezésén kívül a tűzveszélyességi besorolását is.
- f./ Szennyezett éghető folyadék gyűjtésére jól záródó felirattal ellátott fém edény használható, mely tartalmát szükség szerint meg kell semmisíteni.
- g./ Éghető folyadékot mosogatóba, csatornába önteni tilos!
- h./ Robbanásveszélyes folyadékokat a fűtőtesttől legalább 1 méter távolságban kell elhelyezni.

- i./ Éghető folyadékot tartalmazó edény csak zárt állapotban lehet.
- j./ Éghető folyadék elfolyása esetén azt azonnal fel kell itatni és a kijelölt tárolóba el kell szállítani. Megsemmisítéséről gondoskodni kell.
- k./ Éghető folyadék tárolására, felitására sztatikusan feltöltődő anyag nem használható.
- l./ Tűz és robbanásveszélyes anyagokkal tevékenységet csak a szaktanár végezhet.
- m./ Robbanásveszélyes anyagokkal munkát végző személy sztatikusan töltődő ruhát nem viselhet.
- n./ A laboratóriumban csak szaktanári felügyelettel tartózkodhatnak, dolgozhatnak a hallgatók.
- o./ A szaktanár kötelessége, hogy a kísérletek előtt felhívja a hallgatók figyelmét az előforduló veszélyhelyzetekre és felügyelje a hallgatók munkájának szakszerűségét.
- p./ Hőfejlesztő elektromos vagy gázüzemű berendezés csak nem éghető anyagból készült alátéten, állandó felügyelet mellett üzemeltethető úgy, hogy környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- q./ Tűz és robbanásveszélyes, illetve mérgező gázok, gőzök keletkezésével járó kísérleteket csak megfelelő légcserével rendelkező fülkében szabad végezni.
- r./ A munkavégzés során keletkezett éghető hulladékot záraskor a helyiségből el kell távolítani.

31./ Könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi előírások

- a./ A könyvtár „C” tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b./ A könyvtárban a dohányzás, a nyílt láng használata szigorúan tilos!

- c./ A könyveket az arra kialakított polcokon kell elhelyezni.
- d./ A könyvtár bezárásakor az elektromos berendezéseket (pl. számítógépet, audio berendezéseket, stb.) az elektromos hálózatról le kell választani, a könyvtár helységet le kell áramtalanítani.
- e./ A könyvtár helységet a rendeltetésétől eltérően használni nem szabad.
- f./ A könyvtár helységben a székek, asztalok, illetve a berendezési tárgyak elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a közlekedési utak és a kijárat teljes szélességében biztosítva legyen.

32./ Raktárhelyiségre szertárakra vonatkozó tűzvédelmi előírások

- a./ A raktár, mivel az ott tárolt anyag illetve a csomagoló anyagok között 300 °C alatti gyulladáspontú anyagok is vannak „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ A raktárban, az oda beosztott dolgozókon kívül más személy, csak az ügyvezető igazgató engedélyével tartózkodhat
- c./ A raktározási területen a nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos!
- d./ Az állványos tárolási területen az állványrendszer között anyagokat tárolni nem szabad a közlekedési utakat minden időszakban biztosítani kell.
- e./ A tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket, (tűzoltó készülék stb.) és a közmű nyitó - záró szerelvényeit még átmeneti időszakra sem szabad az anyagtárolással eltorlaszolni, megközelíthetlenné tenni.
- f./ A raktárban, raktározási területen a raktározási technológiához nem kapcsolódó tevékenység, termelő jellegű munka, javítás nem végezhető. Más termelési munkák végzése és gépek üzemeltetése tilos!
- g./ A raktárakban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot, gázpalackot tárolni ti-

los!

- h./ Olyan anyagokat, amelyek egymásra hatása hőfejlődéssel jár, ill. tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni szigorúan tilos!
- i./ Elektromos berendezéstől, világítótesttől az éghető anyagot olyan távolságban kell elhelyezni, hogy azok az anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen, ez a távolság minimum egy méter.
- j./ A raktárakban a keletkező éghető anyagú hulladékot szükség szerint, de legalább a műszak befejezésekor ki kell vinni és azt a szemétyűjtő helyen tárolni

33./ Vasaló helyiségre vonatkozó előírások

- a./ A helyiség „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik, a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- b./ A tevékenységet csak kifogástalan műszaki állapotú berendezésekkel szabad végezni, hibás sérült berendezés, elektromos vezeték nem használható.
- c./ Az elektromos berendezéseket, eszközöket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.
- d./ A tevékenység befejezése után a berendezéseket csak lehűlt állapotban lehet felügyelet nélkül hagyni, meg kell győződni arról, hogy nem maradt e a helyiségben tűzveszélyt jelentő állapot. A helyiség áramtalanítását el kell végezni.

34./ A festő műhelyre vonatkozó előírások

- a./ A festő műhelyek "B" tűz és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba vannak besorolva.
- b./ A műhelyben csak az oda beosztott dolgozó tartózkodhat.

- c./ A tevékenység során be kell tartani a festés technológiai utasításait.(hatékony szellőztetés, hígító, festék tárolása, zárt rendszerű fűtés)
- d./ A műhely világítása csak robbanás biztos kivitelben készülhet, (külső világítás) Az elektromos rendszeren szerelést, javítást végezni csak képzett villanyszerelő végezhet.
- e./ Fújás esetén kompresszor kényszerkapcsolatban csak az elszívó ventilátor egyidejű bekapcsolásával működhet. A tevékenység befejezésekor a műhelyt ki kell szellőztetni, amíg a jelenlévő oldószerek teljesen ki nem ürülnek.
- f./ Festékből és oldószerből csak a folyamatos tevékenységhez szükséges legfeljebb egy műszakra való tartható a műhelyben. (legfeljebb 60 liter vagy kiló.)
- g./ Az esetlegesen szétfolyó, lecsepegő anyagokat azonnal fel kell itatni és a kijelölt veszélyes hulladéktárolóba ki kell vinni.
- h./ A festés során tisztítására használt papírokat, rongyokat használat után a veszélyes hulladéktárolóba kell gyűjteni.
- i./ A műhelyben tilos a dohányzás, valamint minden tűzveszélyes tevékenység végzése.
- j./ A dolgozónak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és tűzvédelmi oktatással kell rendelkeznie.
- k./ Műszálas ruhát, szikrát okozó lábbelit nem viselhet, szikrát húzó szerszámot nem használhat.
- l./ Tevékenység befejezése után a területet kitakarítva, áramtalanítva szabad otthagyni.
- m./ A megmaradt festékeket a tárolóba vissza kell szállítani.
- n./ Munka közben a kijárat irányában a meneküléshez szükséges utat biztosítani kell.

35./ Kerámia műhely

- a./ A műhely és a kemence "D" azaz mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b./ A helyiségben és környezetében csak a napi munkához szükséges anyagmennyiséget szabad tárolni.
- c./ Az égető kemence a szükséges áramerősségnek megfelelő keresztmetszetű és szigetelésű vezetékkel csatlakozhat a hálózathoz.
- d./ Kábelt mechanikai sérülés ellen védeni kell.
- e./ Berendezést csak annak működését ismerő személy kezelhet, a technológiai előírások pontos betartása mellett.
- f./ A kemence veszélyességi övezetében tűzveszélyes vagy tűz és robbanásveszélyes folyadékot (festék, hígító stb.) szilárd anyagot (papír, göngyöleg) tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- g./ Villamos berendezést és kapcsolóját, bejárati ajtót, közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad.
- h./ Berendezés elektromos szerelése feleljen meg a tűzvédelmi előírásoknak, valamint elégítse ki a vonatkozó szabványokban foglaltakat.
- i./ Azon átalakítást, javítást csak szakképzett villanyszerelő végezhet.
- j./ A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a villamos berendezést ki kell kapcsolni áramtalanítani és feszültség mentesíteni kell.
- k./ A helyiséget utolsónak elhagyó személy ellenőrizze az áramtalanítást, a közlekedési utakat, tűzvédelmi felszerelések biztosítását.

36./ Asztalos, fafeldolgozó műhelyek

- a./ A műhelyek „C” azaz Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba vannak besorolva.
- b./ A gépeket, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülékek, elektromos kapcsolók állandóan hozzáférhetőek legyenek. A kijáratokat, menekülési útszakaszok szabadon kell hagyni.
- c./ A műhelyekben csak a folyamatos termeléshez szükséges anyagok, eszközök tárolhatók.
- d./ A forgács, illetve a pórelszívásra felszerelt gépeket csak az elszívó működése esetén szabad üzemeltetni.
- e./ A keletkezett éghető anyagú hulladék, forgács folyamatos eltávolításáról szükség szerint, de legalább műszak befejeztével gondoskodni kell. A keletkezett hulladékot a forgács tárolóba kell elhelyezni
- f./ Az elektromos kapcsolókra, tokozatokra, berendezésekre lerakódott pórt szükség szerint, de legalább hetenként egy alkalommal el kell távolítani.
- g./ Elektromos berendezések porral szembeni tömítettségét ellenőrizni kell, az esetleges hibákat haladéktalanul ki kell javíttatni.
- h./ A tűzveszélyességi osztályba sorolást a műhely bejáratánál jelezni kell.
- i./ A műhelyt csak a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- j./ Festéket, lakkot, hígítót zárt dobozban, üvegben fém polcon vagy szekrényben szabad tárolni. Ezek összes mennyisége nem haladhatja meg a 20 litert.
- k./ „A-B” tűzveszélyességi fokozatú anyaggal festeni csak az alkalmasszerűen csak, hatékony szellőztetés mellett szabad végezni, ha egyidejűleg gyújtóforrás nincs jelen.

- l./ Gépekről, eszközökről, berendezésekről a keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.
- m./ A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását.
- n./ A helyiség ajtóit, ha ott emberek tartózkodnak bezárni nem szabad.
- o./ Az asztalosipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok környezetükre gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- p./ Világító berendezés csak szabványos kivitelű, hőt nem fejlesztő vagy zárt kivitelű lehet.
- q./ A műhelyben a beosztott dolgozókon, ellenőrzést végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.
- r./ A munkaidő befejezése után a helyiséget áramtalanítani kell.
- s./ A napi tevékenység befejezésekor ellenőrizni kell :
 - a fűtés megszüntetését
 - az áramtalanítást
 - az éghető anyagok eltávolítását
 - a közlekedési út biztosítását
 - a tűzoltó készülék meglétét.

37./ TMK, karbantartó műhelyek

A műhelyek "D" azaz mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

- a./ A műhelyben a használatbavételi eljárásan megállapított tevékenységet szabad folytatni.
- b./ Tilos a karbantartó műhelyben robbanásveszélyes anyaggal történő festés.
- c./ A helyiségben üzemelő gépeket, berendezéseket csak a technológiai előírások

és kezelési, használati utasításuk megtartásával szabad működtetni.

- d./ A műhelyben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat szabad tárolni, úgy, hogy azok a közlekedési utakat nem szűkíthetik le.
- e./ Illetéktelen személy a műhelyben nem tartózkodhat, ott munkát nem végezhet.
- f./ A műhelyben a munkavégzés során keletkezett éghető hulladékot (pl. olajos rongyot) folyamatosan össze kell gyűjteni és az erre célra kijelölt fémedényben szabad csak tárolni. Az edényt nem éghető anyagú tetővel kell ellátni!
- g./ Az elektromos kapcsolókat, közművek kapcsolóit, tűzoltó készülékeket hozzáférhetően kell tartani, azok eltorlaszolása még ideiglenesen sem megengedett.
- h./ A helyiség ajtóit a munkavégzés során, ha abban emberek tartózkodnak, bezárni tilos.
- i./ A kijelölt közlekedési utakat szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
- j./ A helyiségek tűzvédelmére a bejárat közelében kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- k./ A műhely elektromos szerelése elégítse ki a tűzvédelmi rendeletek és a vonatkozó Nemzeti Szabvány előírásait. Elektromos hálózaton, gépen, berendezésen szerelést, átalakítást, javítást csak szakképzett villanszerelő végezhet.
- l./ A helyiségen belül telepített -kijelölt- hegesztő helyen végzett tűzveszélyes tevékenység végzéséhez írásbeli engedély nem kell!
- m./ A műhelyen kívül végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez az alkalmi tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előzetes írásbeli engedélyt kell kérni.
- n./ Hegesztő berendezés csak olyan állapotban hagyható felügyelet nélkül ami

kizárja, hogy illetéktelenek azt használatba vegyék.

- o./ A műhelyben csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget tartalmazó 1-1 db gázpalackot szabad tárolni.
- p./ A gázpalackot talpán állítva függőlegesen, vagy a függőlegestől legfeljebb 60^o-os szöggel eltérő helyzetben hegesztőkocsin kell tárolni. Eldőlés ellen a palackokat megbízható módon (bilinccsel, lánccal) rögzíteni kell.
- q./ A gázpalack szelepét minden használat után le kell zárni.
- r./ A gázpalackokat csak lezárt szeleppel és felcsavart védősapkával szabad tárolni.
- s./ Az üres gázpalackra fel kell csavarni a záróanyát is.
- t./ Kézi mozgatású hegesztőkocsin rögzítetten szállíthatók a lánghegesztéshez szükséges gázpalackok, felszerelt nyomásszabályozóval is, ha a gázpalackok elzáró szerelvénye zárva van és a szállítást tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végzi vagy irányítja.
- u./ Hegesztést csak a palacktól 5 m-es távolságban szabad végezni. Éghető anyag ezen a védőtávolságon belül nem lehet.
- v./ A palackot vagy a tömlőt a keletkező hő, szétfröccsenő izzó részek nem érhetik, ezeken sérülést nem okozhatnak.
- w./ Sérült, kopott, hibás menetű gázpalackot felhasználni tilos !
- x./ Az éghető vagy égést tápláló gázt tartalmazó gázpalackok csatlakozó szerelvényeinél csak szabványos, oda alkalmas tömítések használhatók.
- y./ Az oxigénpalackot nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ilyen anyaggal szennyezett ruhában kezelni, zsíros vagy olajos ronggyal tisztítani.
- z./ A gázpalack elzáró szerelvényt csak fokozatosan és csak a szükséges nyoma-

tékkal szabad nyitni illetve elzárni

aa./ A gázelvételt előmelegítéssel, nyílt lánggal fokozni tilos !

bb./ A helyiség szellőztetését munka közben biztosítani kell.

cc./ A nyomásszabályozókat, tömlőket, szerelvényeket 3 havonta legalább egyszer biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni kell. A tömlőket tömörségi próbának kell alávetni.

dd./ A hegesztő felszerelésekről törzskönyvet kell felfektetni, amibe a negyedéves ellenőrzések jegyzőkönyvét vezetni kell.

ee./ A tömlők felerősítésére csak csőbilincs alkalmazható, huzalt használni tilos!

ff./ Az elektromos hegesztő hálózati csatlakozó vezeték hossza legfeljebb 5 m lehet.

gg./ A hegesztő berendezéssel a hegesztendő tárgyat csak az áramerősségnek megfelelő keresztmetszetű és szigetelésű kábellel szabad összekötni.

hh./ Kábelt mechanikai sérülés ellen védeni kell.

ii./ Munka befejezésekor, vagy szüneteltetésekor a hegesztőgépet ki kell kapcsolni, illetve a főkapcsolóval a feszültségmentesítést el kell végezni és a hegesztőfogát szigetelő alapra kell helyezni.

jj./ A műhelyben tűzveszélyes vagy tűz és robbanásveszélyes folyadékot (festék, hígító stb.) tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

kk./ A hegesztő kocsin és a műhely bejárata közelében az ott keletkező tűzoltására 1-1 db kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

38./ Éttermi fogyasztótérre vonatkozó tűzvédelmi előírások

- a./ A közlekedési utakat, kijáratokat, elektromos kapcsolók, közmű nyitó- és záró szerkezetének megközelítését biztosítani kell, a fent említettek eltorlaszolója még átmeneti időre sem megengedett, a vendégek szabad mozgási lehetőségét minden időszakban biztosítani kell.
- b./ A kijáratok teljes szélességükben való nyithatóságát biztosítani kell, amennyiben a fogyasztótérben vendégek tartózkodnak, a kijáratokat lezárni nem szabad.
- c./ Az étteremben használt hangulati mécses, és gyertyavilágítás tűzvédelmi előírásai:
 - ☞ Csak megfelelő stabilitást biztosító talpazattal ellátott vagy rögzített mécses, illetve gyertyatartó használható.
 - ☞ Az égő gyertya, mécses közelében éghető tárgyak nem helyezhetők el.
 - ☞ A nyítlángú világítóeszköz használatakor állandó felügyelet szükséges, a személyzetnek fokozott figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásainak megtartására.
 - ☞ A nyítlángú világítóeszköz használatakor be kell tartani a használati utasításában foglaltakat, és, 1db tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a helyiségben.
- d./ A reggelizőben maximum 48 fő az étteremben 80 fő tartózkodhat.
- e./ Az üzlet zárásakor a helyiséget le kell áramtalanítani, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.

39./ Gázfogadó

- a./ A gázfogadó egész területén, valamint annak 5 méteres körzetében nyílt lánggal, izzással, szikrázással járó tevékenységet végezni és a dohányzás szigorúan tilos!
- b./ A tűzveszélyre figyelmeztető állami szabvány szerinti táblákat, piktogramokat fel kell szerelni.

- c./ A gázfogadó területét hulladéktól mentes állapotban kell tartani.
- d./ A gázfogadó területén csak az ellenőrzést végzők tartózkodhatnak. Az ellenőrzés után az ajtót be kell zárni.
- e./ A gázfogadó területén semminemű anyagot nem szabad tárolni.
- f./ A kijáratot, közlekedési utat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- g./ A gázfogadó területén bármilyen javítást csak az arra feljogosított személy végezhet.
- h./ A helyiségek szellőztetéséről gondoskodni kell, a szellőzőnyílásokat lezárni, letakarni tilos.
- i./ A helyiség megvilágítása feleljen meg a vonatkozó előírásoknak, rendkívüli esetben szükségvilágításként csak robbanásbiztos kézi lámpát szabad használni.
- j./ A gázmérő főelzáróján az elzáró kulcsot állandóan rajta kell tartani, az elzáró állását nyitva-zárva felirattal kell jelölni.
- k./ A szabályzó, gázmérő helyiség közelében az ott keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

40./ Gáztüzelésű kazánház

- a./ A kazánház „D” mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b./ A kazánházban a fűtés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges anyagokon kívül más anyag, eszköz nem tárolható.
- c./ A kazán működése közben a kezelési utasításban foglaltaknak megfelelő felügyeletet kell biztosítani.

- d./ A kazán a kezelési utasításban foglaltaktól eltérően nem üzemeltethető.
- e./ A kazánház illetve a kazán biztonsági berendezéseit kiiktatni tilós!
- f./ A kazán meghibásodása esetén a berendezést azonnal le kell állítani. A hiba kijavításáig a kazán újra nem indítható.
- g./ Gázszivárgás esetén a gázelzárást követően a gyújtóforrások megszüntetésével egyidőben a helyiség kiszellőztetéséről gondoskodni kell.
- h./ A javítást csak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező szakember végezheti el.
- i./ A berendezést csak megfelelő képesítéses rendelkező személy kezelheti, akit erre előzőleg kioktattak és a kezelésével megbíztak.

41./ Elektromos kapcsolótérre vonatkozó tűzvédelmi előírások

- a./ Az elektromos kapcsolótér „D” mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b./ A kapcsolótérbe illetéktelen személy nem léphet be.
- c./ A kapcsolótérben anyagot, árut tárolni tilos.
- d./ A sérült elektromos tokozatok javításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- e./ A kapcsolók, biztosítékok rendeltetésének és ki - be helyzetének esetlegesen hiányzó jelölését pótolni kell.
- f./ A kapcsolószekrények ajtajait zárva kell tartani.

42./ Gépeszeti helyiségekre / szellőző - liftgépház / vonatkozó tűzvédelmi előírások

- a./ A gépeszeti helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b./ A helyiségekben csak az adott gépeszethez szükséges berendezéseket szabad üzemeltetni.
- c./ Anyagokat tárolni a gépeszeti helyiségekben nem szabad.
- d./ A berendezések kezelését csak a kezeléssel megbízott és arra kioktatott személy végezheti.
- e./ A gépeszeti berendezések kezelési utasításában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- f./ A kezelési utasításban leírtak szerint a berendezések felügyeletéről gondoskodni kell.
- g./ A gépeszeti berendezések szabályzó, illetve biztonsági berendezéseit kiiktatni tilos!
- h./ A meghibásodott berendezéseket használni nem szabad.
- i./ A gépeszeti berendezések esetlegesen sérült elektromos vezetékeik cseréjéről, hiányzó védőburkolatok pótlásáról gondoskodni kell. Az elektromos berendezések javítását csak szakképzett személy végezheti.
- j./ A biztosítékokat „megpatkolni”, áthidalni szigorúan tilos! - csak a névértéknek megfelelő biztosítékra cserélhető ki a kiolvadt biztosíték.
- k./ A gépeszeti berendezésből esetlegesen elfolyt olajat nem éghető anyaggal / pl.: homok / fel kell itatni és eltávolítani, az elszállításáig a kijelölt helyen kell tárolni.
- l./ Szellőző-berendezések

- ☞ A szellőző-berendezés által szellőztetett helyiségekben végzett tevékenység esetén, valamely robbanóképes gázok /gőzök/ keletkeznek a gyújtási veszélyt jelentő szellőzőgépeket le kell állítani.
- ☞ A szellőző-berendezést, a csatornarendszert rendszeresen tisztán kell tartani a lerakódásokat el kell távolítani.
- ☞ A szellőzőrendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
- ☞ A szellőzőgépeket rendszeresen felül kell vizsgálni, az esetleges műszaki hibákat ki kell javítani.

43./ Tűzoltó készülékek készenlétben tartására vonatkozó előírások

- * Olvassa el figyelmesen a munkaterületén elhelyezett tűzoltó készülékek üzemeltetési útmutatóját.
- * Ismerje meg a használatának lehetőségét, helytelen használatból eredő veszélyeket.
- * A rendeltetésnek megfelelő használatot, nyomtatott feliratok, piktogramok tüntetik fel a tűzoltó készülékeken.
- * A tűzoltó sugarat közvetlenül személyre irányítani nem szabad. Égő személyt legalább 1 m távolságból kell oltani.
- * A készüléket csak szakképzett személy nyithatja fel és tarthatja karban
- * A tartály, nyomás alatt állhat, a tűzoltó készüléket külső erőhatásnak kitenni, vagy erőszakosan felnyitni nem szabad.
- * A tűzoltó készülékekhez kisgyermek ne férjenek hozzá.
- * Sérült vagy korrodált tartályt, vagy szerelvényt szakértő szerelővel kell nyomásmentesíteni.
- * A tartályon semmiféle változtatást, pl. hegesztést, vagy forrasztást végrehajtani nem szabad.
- * A tűzoltó készüléket tisztán kell tartani, agresszív tisztítószerrel használni nem szabad, a készülék csak nedves kendővel tisztítandó.
- * A tartály csak tűzoltókészülék-tartályként használható.
- * Közvetlen napsugárzásnak kitenni nem szabad.
- * A tűzoltó készüléket teljesen leürítve és nyomásmentesen, hivatalos ártalmatlanító hely által kell ártalmatlanítani
- * A tűzoltó készüléket a járműben mindig szilárdan kell rögzíteni. A tűzoltó készüléket különleges tartóval úgy kell felerősíteni, hogy az a várható rezgésektől, illetve mozgásoktól meg ne sérüljön, vagy a tartóból ki ne essen.

44./ Tűzoltó készülékeket az alábbiak szerint kell elhelyezni a védett terület közelében.

- ☞ 6 kg töltetsúlyú „ABC” vizsgálati tűz oltására alkalmas porral oltókészüléket:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Főépülete
Esztergom, Majer István út 1-3

0. Szint

019.sz. Könyvtár raktár előtti folyosón	1 db
016.sz. Előadó előtti folyosón	1 db
015.sz. Vasalószoba előterében	1 db
011.sz. Raktár előtti folyosón	1 db
009.sz. Asztalos műhely előtti folyosón	1 db
005.sz. Kazánház előtti folyosón	2 db
002.sz. Irattár előterében	1 db

1. Szint

104.sz. Jegyzetbolt előtti folyosón	1 db
105.sz. Büfé előtti folyosón	1 db
115.sz. Díszteremben	2 db.
107.sz. Porta előtti folyosón	1 db.
111.sz. Könyvtárban	2 db.

2. Szint

213.sz. Könyvtár olvasótermében	2 db
211.sz. Gazdasági Hivatal előtti folyosón	1 db
204.sz. Rektorhelyettesi iroda előtti folyosón	1 db
220.sz. Kistornaterem előtti folyosón	1 db

3. Szint

303.sz. Tanulmányi Hivatal előtti folyosón	1 db
323.sz. Tornaterem előtti folyosón	1 db
311.sz. Tanszéki folyosón	1 db

4. Szint

416.sz. Számítógép teremben	1 db
410.sz. Tanszéki folyosón	1 db
402.sz. Oktatás Technikai központban	1 db
401.sz. Vetítő terem előtti folyosón	1 db
Mozi gépházban	1 db.

5. Szint

501.sz. Nyelvi Labor előterében	1 db
506.sz. Technika teremben	1 db
515.sz. Kápolna előtti folyosón	1 db
516.sz. Padlástér előtti folyosón	1 db

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Kollégiuma és a Kiszolgáló épületsor

Batthyány Lajos út 6.


Földszinti közlekedőn	2 db.	
I. emeleti közlekedőn	2+2 db.	
II. emeleti közlekedőn	2+2 db.	
III. emeleti közlekedőn	2+2 db.	
Tetőtéri közlekedőn	2+2 db.	
Tetőtéri lift gépházban		1 db
Garázsban		1 db
10 fős Vendégházban		1 db
Leíró-és Sokszorosító irodában		1 db
Családi Vendégházban		1 db

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar „B” Épülete és Kollégiuma
Esztergom, Kossuth Lajos út 25.

Porta előterében	1 db
Tantermek előterében	1 db
Vasaló szoba előterében	1 db.
Könyvtár előterében	1 db.
Konyhában	1 db.
Emeleti tantermi folyosón	2 db.
Kollégiumi folyosón	2 db.
Emeleti kollégiumi folyosón	2 db.
Padlástéri (koll.) gázkazán előterében	1 db

Tűzoltó készülékek használata

↓↓↓ ROSSZ ↓↓↓

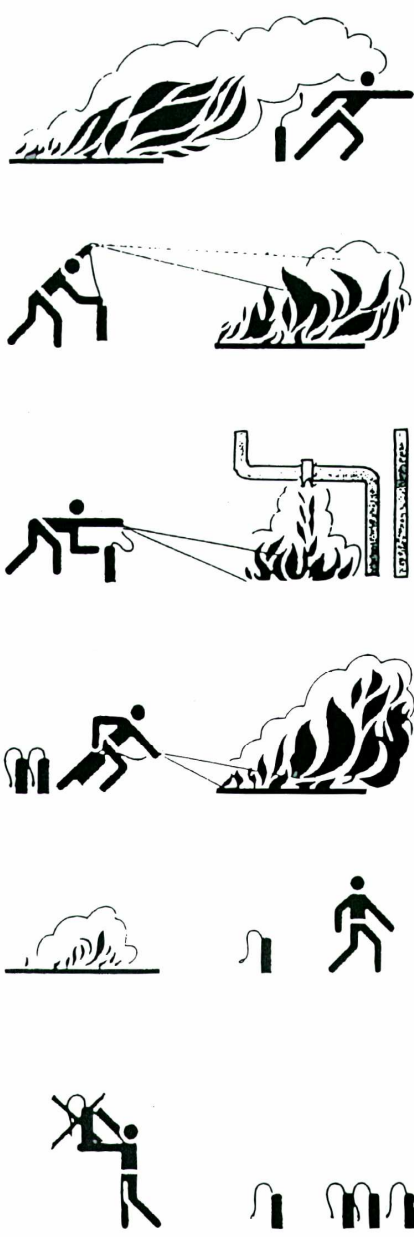

↑↑↑ ROSSZ ↑↑↑

A tüzet szélirányából kell oltani!

A felületi tüzeket „tőlünk elhajtva” kell oltani!

A csepegő vagy folyó anyag tüzét felülről lefelé kell oltani!

Az oltáshoz szükséges készülékeket egyidejűleg kell bevetni! (Nem egymás után!)

Ügyelni kell a visszagyulladásra!

A használt tűzoltó készülékeket nem szabad visszaakasztani! Gondoskodni kell az újratöltésről!

↓↓↓ JÓ ↓↓↓



↑↑↑ JÓ ↑↑↑

45./ Tűzoltó készülékek elhelyezése

- a./ A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani.
- b./ Közösségi építményben a – falitűzcsappal kombinált tűzoltókészüléket tartó falitűzcsap szekrény, vagy tűzoltókészülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m – talpmagasság – akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni.
- c./ Tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos!
- d./ A helyéről eltávolítani, csak a dékán engedélyével szabad, és a javítás ideje alatt is ideiglenesen cserekészülékről, eszközeiről, felszerelésről gondoskodni kell.
- e./ A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.
- f./ A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.
- g./ A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést, melyet az egyes tűzoltó készülék fajták tekintetében. (lásd az alábbi ábrákat)
- h./ Az ábra tartalma:
 - ☞ A tűzoltó készülék azonosítása
 - ☞ Tűzoltó készülék előlnézete

☞ A felhasználhatóságra utaló jelzések



1.melléklet Tűzveszélyességi osztályba sorolás

1./ Tűzveszélyességi osztályok (kivonat)

a./ „Fokozottan tűz és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- * az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt,
- * azaz anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,
- * az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri, vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz $T_{ü} \geq T_{lpn}$ és $T_{ü} > 35\text{ °C}$,
- * az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10 %.
- * az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a./ pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban, fordulnak elő.
- * a $100\text{ m}^3/\text{h}$ -nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezhasas gázmérő (k) helyisége.
- * az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek és nincs hatékony szellőztetése.

b./ „Tűz és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- * az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes, veszélyességi osztályba sorolt,
- * az a pór, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez,
- * az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C , nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C , vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C - kal csökkentett értéke, azaz $T_{ü} < T_{lpn}$, $T_{ü} > T_{lpn} - 20\text{ °C}$ és $T_{ü} > 35\text{ °C}$,

- * az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10 % - nál nagyobb.
- * az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a./ pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő,
- * a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

c./ „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- * az a veszélyes anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C,
- * a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum,
- * az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C - kal, de legfeljebb 50 °C - kal kisebb, azaz $T_{ü} < T_{lpny} - 20$ °C, $T_{ü} > T_{lpny} - 50$ °C és $T_{ü} > 35$ °C,
- * az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével.
- * az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a./ pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák.
- * az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb,

d./ „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- * az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C - nál nagyobb,
- * az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C - nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C - kal van, azaz $T_{ü} < T_{lpny} - 50$ °C és $T_{ü} > 35$ °C,
- * az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg és éghető anyagtartalma 25 % - nál nagyobb, víztartalma pedig 50 % - nál kisebb,
- * az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a./ pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak,

- * az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett dolgoznak fel,
- * az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyességi osztályba,
- * az iroda, lakó és szállásépület
- * gépjárműtároló

e./ „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- * a nem éghető anyag,
- * az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.

Azon különleges anyagok esetében - kivéve azokat a veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak -, amelyek a OTSZ - ben meghatározottak szerint nem sorolhatók tűzveszélyességi osztályba, az OKF állásfoglalása az irányadó.

Jogsabályban meghatározott esetben az övezet, helyiség, vagy berendezés tűzveszélyességi osztályba sorolása az OTSZ - ben foglaltaktól eltérően is történhet.

A veszélyességi övezet, helyiség, szabadter - ha ott az anyagot, zárt rendszerben dolgozzák fel, tárolják vagy szállítják - az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság engedélye esetén veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolható.

2./ Tűzveszélyességi osztályba sorolás számítása:

Kari Főépület Esztergom, Majer István út 1-3.

Sz.sz.	Helyiség megnevezése	Tűzveszélyességi Osztály					összes
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
	0. szint.						
001	Selejtraktár			12			12
002	Írattár			19			19
003	Lakatosműhely				18		18
004	Elosztótér				12		12
005 - 08	Kazánház				80		80
009	Asztalos műhely			58			58
010	Női öltöző			18			18
011	Raktár			19			19
012	Közlekedő					9	9
013	Női öltöző			19			19
014	Kamra				8		8
015	Vasaló szoba			24			24

016	Előadó terem				78		78
017	Ventilátor helyiség				15		15
018	Villanszerelő műhely				15		15
019	Könyvtár raktár			54			54
020	Előtér				18		18
021	Raktár			31			31
022	Raktár			34			34
023	Kézi raktár			6			6
024	Mosókonyha					51	51
025-026	Közlekedő					14	14
027	Festőműhely		12				12
	I. szint						
101	Tanterem				32		32
102	Számítógép helyiség				20		20
103	Jegyzetbolt-raktár			38			38
104	Jegyzetbolt			11			11
105	Büfé				50		50
106-107	Porta				32		32
108	Testnevelési tanszék				15		15
109	Testnevelési tanszék				55		55
110	Ebédlő				131		131
111	Könyvtári iroda				24		24
111	Könyvtár			222			222
112	WC					18	18
113	Síszertár			12			12
114-118	Díszterem				250		250
119	Szellőző gépház				23		23
120, 126	Előtér, kijárat						
121	Férfi öltöző			35			35
122	Tanári öltöző			35			35
123	Folyosó					96	96
124	Lépcsőház					18	18
125	WC					48	48
	II. szint						
201	Titkárság				121		121
202	Gondnokság				12		12
203	Rektor helyettes				12		12
204	Rektor helyettes				36		36
205-206	Nagyelőadó terem				140		140
207	Főtítkár				18		18
208	Gazdasági igazgató				18		18
209	Gazdasági hivatal				33		33
210	Tanácssterem				61		61
211	Gazdasági hivatal				36		36
212	Gazdasági hivatal				36		36
213	Olvasóterem			216			216
214	WC					19	19
215-216	Stúdió-folyosó					28	28

217-219	Tornaterem				94		94
220	Átjáró					22	22
221	Tornatermi lépcsőház					28	28
222	Átjáró					28	28
223	WC					22	22
224	Stúdió				36		36
	III. szint						
301	Szlovák tanszék				38		38
302	Tanulmányi osztály				12		12
303	Tanulmányi osztály				57		57
304	Tanácsadó iroda				36		36
305	Társadalom tud. tanszék				36		36
306	Ének szaktanterem				57		57
307	Tanterem				60		60
308	Iroda				24		24
309	Magyar szaktanterem				57		57
310	Magyar nyelv és ir. tanszék				18		18
311	Magyar nyelv és ir. tanszék				37		37
312	Magyar nyelv és ir. tanszék				37		37
313	Neveléstudományi tanszék				21		21
314	Neveléstudományi tanszék				37		37
315	Neveléstudományi tanszék				36		36
316	Neveléstudományi tanszék				36		36
317	Női öltöző		37				37
318	Zuhanyozó					21	21
319	WC					18	18
320	Szertár		13				13
321-322	Szellőző udvar					18	18
323-327	Tornaterem				216		216
328	WC					8	8
	IV. szint						
401	Bemutató terem				100		100
402	OT központ				43		43
403	Tanterem				43		43
404-405	Tanterem				82		82
406	Matematikai szaktanterem				57		57
407	Tanterem				57		57
408	Rajz terem				60		60
409	Művészeti tanszék				18		18
410	Idegennyelvi tanszék				39		39
411	Társadalomtud. tanszék				39		39
412	Társadalomtud. tanszék				34		34
413	Társadalomtud. tanszék				37		37
414	Idegennyelvi tanszék				36		36
415	Német nyelvi szaktanterem				36		36
416-417	Számítógép terem				37		37
418	WC					21	21
419	Fotolabor				25		25

420	WC					18	18
	V. szint						
501	Nyelvi labor				49		49
502	Természet tudományi tanszék				33		33
503-504	Studió				40		40
505	Tanterem				12		12
506-507	Technika szaktanterem				104		104
508-509	Szertár		51				51
510	Szlovák szaktanterem				37		37
511	Tanterem				40		40
512	Társadalomtud. tanszék				27		27
513-514	Előadó terem				60		60
515	Kápolna				102		102
516	Padlás		130				130
517	WC					12	12
518	WC					10	10
	Épület összesen:		12	1094	3591	527	5224
	%-os megosztásban:		0	21	69	10	100

Az épület a dolgozói és hallgatói létszám alapján „C” azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Kollégium Esztergom, Batthyány L. út 6.

Sz.sz.	Helyiség megnevezése	Tűzveszélyességi Osztály					összes
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
	Földszint						
0	Közlekedők					91,4	91,4
1	Vendégszoba				14,1		14,1
2	Vendégszoba				14,7		14,7
3	Gondnoki iroda				14,7		14,7
4	Vendégszoba				15,5		15,5
5	Vendégszoba				14		14
5a	WC					8	8
5b	Bútorraktár			26,7			26,7
6	Melegítő konyha				10,7		10,7
7	Ruharaktár			13,2			13,2
8	Ruharaktár			13,9			13,9
9	Személyzeti öltöző			12,4			12,4
9a	WC-zuhany					12,6	12,6
10	Hőfogadó helyiség				13,3		13,3
11	Vendégszoba				9		9
12	Vendégszoba				9		9
13	Vendégszoba				9		9
14-15	Vendégszoba				10,6		10,6
16	Raktár			6,5			6,5
17	Porta				10		10

17a	Elektromos tér				4,8		4,8
17b	Kapcsoló tér				10		10
	I. emelet						
0	Közlekedők					111,8	111,8
100	Társalgó				23,7		23,7
101	Szoba				16,5		16,5
102	Szoba				18,6		18,6
103	Szoba				18,6		18,6
104	Szoba				18,6		18,6
105	Szoba				18,6		18,6
106	Szoba				18,6		18,6
107	Szoba				18,6		18,6
108	Szoba				18,6		18,6
109	Nevelői szoba				25,8		25,8
110-111	Tanuló szoba				26		26
111a	WC és zuhanyozó					24,5	24,5
112	Mosó helyiség					12,8	12,8
113	Vasaló helyiség			10,7			10,7
114	Melegítő konyha				10,7		10,7
115	Étkező				12,8		12,8
115a	WC és zuhanyozó					24,5	24,5
116-117	Tanuló szoba				26,7		26,7
118	Szoba				10,9		10,9
119	Szoba				10,9		10,9
119a	Társalgó				55,2		55,2
120	Szoba				18,6		18,6
121	Szoba				18,6		18,6
122	Szoba				18,6		18,6
123	Szoba				18,6		18,6
124	Szoba				18,6		18,6
125	Szoba				18,6		18,6
126	Szoba				18,6		18,6
127	Szoba				16,5		16,5
	II. emelet						
0	Közlekedő					113,2	113,2
200	Társalgó				23,7		23,7
201	Szoba				16,4		16,4
202	Szoba				18,6		18,6
203	Szoba				18,6		18,6
204	Szoba				18,6		18,6
205	Szoba				18,6		18,6
206	Szoba				18,6		18,6
207	Szoba				18,6		18,6
208	Szoba				18,6		18,6
209	Szoba				13,8		13,8
210	Szoba				13,8		13,8
211	Szoba				13,8		13,8
212	Szoba				13,8		13,8

212a	WC					15,4	15,4
212b	Zuhanyozó					15,4	15,4
213	Szoba				16,4		16,4
214	Szoba				14,2		14,2
215	Szoba				14,2		14,2
216	Szoba				16,4		16,4
216a	WC					15,4	15,4
216b	Zuhanyozó					15,4	15,4
217	Szoba				13,8		13,8
218	Szoba				13,8		13,8
219	Szoba				13,8		13,8
220	Szoba				13,8		13,8
220a	Társalgó				55,2		55,2
221	Szoba				18,6		18,6
222	Szoba				18,6		18,6
223	Szoba				18,6		18,6
224	Szoba				18,6		18,6
225	Szoba				18,6		18,6
226	Szoba				18,6		18,6
227	Szoba				18,6		18,6
228	Szoba				16,4		16,4
	III. emelet						
0	Közlekedő					113,2	113,2
300	Társalgó				23,7		23,7
301	Szoba				16,4		16,4
302	Szoba				19		19
303	Szoba				19		19
304	Szoba				19		19
305	Szoba				19		19
306	Szoba				19		19
307	Szoba				19		19
308	Szoba				19		19
309	Szoba				19		19
310	Szoba				19		19
311	Szoba				19		19
312	Szoba				19		19
312a	WC					20,1	20,1
312b	Zuhanyozó					20,1	20,1
313	Szoba				19		19
314	Mosó helyiség					16,8	16,8
315	Melegítő konyha				16,8		16,8
316	Szoba				19		19
316a	WC					20,1	20,1
316b	Zuhanyozó					20,1	20,1
317	Szoba				19		19
318	Szoba				19		19
319	Szoba				19		19
320	Szoba				19		19

320a	Gázboiler helyiség				7,4		7,4	
320b	Társalgó				47,8		47,8	
321	Szoba				19		19	
322	Szoba				19		19	
323	Szoba				19		19	
324	Szoba				19		19	
325	Szoba				19		19	
326	Szoba				19		19	
327	Szoba				19		19	
328	Szoba				16,4		16,4	
	Tetőtér							
0	Közlekedők					113	113	
400	Társalgó				17,1		17,1	
401	Szoba				16,3		16,3	
402	Szoba				16,3		16,3	
403	Szoba				16,3		16,3	
404	Szoba				16,3		16,3	
405	Szoba				16,3		16,3	
406	Szoba				16,3		16,3	
407	Szoba				26		26	
408	Szoba				26		26	
409	Szoba				15,3		15,3	
410	Szoba				16,3		16,3	
410a	WC					14,7	14,7	
410b	Zuhanyozó					14,7	14,7	
411	Szoba				15,3		15,3	
412	Szoba				13,7		13,7	
413	Szoba				13,7		13,7	
414	Szoba				15,3		15,3	
414a	WC					14,7	14,7	
414b	Zuhanyozó					14,7	14,7	
415	Szoba				15,3		15,3	
416	Szoba				16,3		16,3	
417	Szoba				26		26	
418	Szoba				26		26	
419	Szoba				16,3		16,3	
420	Szoba				16,3		16,3	
421	Szoba				16,3		16,3	
422	Szoba				16,3		16,3	
423	Szoba				16,3		16,3	
424	Szoba				16,3		16,3	
	Épület összesen:				83,4	2221,6	842,6	3147,6
	%-os megosztásban:				3	71	26	100

Az épület a dolgozói és hallgatói létszám alapján „C” azaz tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. A főépülettel egy tűzszakaszt képez.

Kiszolgáló épületek Esztergom, Batthyány L. út 6.

Sz.sz.	Helyiség megnevezése	Tűzvesélyességi Osztály					összes
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
001	Kondíció terem				55,4		55,4
002	Vendégház				45,58		45,58
003	Leíró és soksz. iroda				47,20		47,20
004	Vendégház				69,6		69,6
005	Garázs				62,5		62,5
	Épület összesen:				280,28		280,28
	%-os megosztásban:				100		100

„B” Épület és Kollégium Esztergom, Kossuth L. út 25.

Sz.sz.	Helyiség megnevezése	Tűzvesélyességi Osztály					összes
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
	Földszint baloldal						
1	Vendéglakás				42		42
2	Szélfogó					4	4
3	Vasaló			12			12
4	Raktár			10			10
5	Kerámia műhely				12		12
6	Mosókonyha					10	10
7	Szélfogó					4	4
8	Előtér					3	3
9	Öltöző			10			10
10	Mosdó					7	7
11	WC					2	2
12	Iroda				9		9
13	Raktár			10			10
14	Könyvraktár			53			53
	Földszint						
1	Porta előtér					10	10
2	Porta				11		11
3	Vendégszoba				16		16
4	Vendégszoba				17		17
5	Vendégszoba				14		14
6	Előadóterem				82		82
7	Fürdőszoba					7	7
8	WC					4	4
9	Ffi WC					10	10
10	Női WC					6	6
11	Előtér					11	11
12	Tanterem				31		31
13	Közlekedő					3	3
14	Fülke				5		5
15	Tanterem				22		22
16	Pince			60			60

17	Konyha és étkező				20		20
	Emelet						
1	Pihenő					7	7
2	Padlás			280			280
3	Raktár			2			2
4-5-6	Tanterem				57		57
7-8	Tanterem				36		36
9-10-11	Tanterem				55		55
12-13	Tanterem				35		35
14	Raktár			3			3
15	Lépcsőház					12	12
16	WC és zuhanyozó					16	16
17	Tanári szoba				13		13
18	Tanári szoba				13		13
19	Tanári szoba				13		13
20	Tanári szoba				14		14
21	Tanári szoba				14		14
22	Raktár			10			10
23	WC mosdó					11	11
24	Társalgó				25		25
25	Tanári szoba				10		10
	Hátsó szárny földszint						
1	Szélfogó					5	5
2	Társalgó				18		18
3	Közlekedő					34	34
4	Lépcsőház					16	16
5	WC					7	7
6	Mosdó					7	7
7	Zuhany					4	4
8	Raktár			1			1
9	Előtér					2	2
10	Betegszobai mosdó					2	2
11	Betegszoba				12		12
12	Szoba				15		15
13	Szoba				15		15
14	Szoba				16		16
15	Szoba				16		16
16	Szoba				23		23
17	Szoba				15		15
18	Szoba				15		15
19	Raktár				1		1
	Emelet						
1	Társalgó				25		25
2	WC					7	7
3	Mosdó					7	7
4	Zuhany					4	4
5	Raktár			1			1
6	Közlekedő					46	46

7	Szoba				17		17
8	Szoba				15		15
9	Szoba				15		15
10	Szoba				16		16
11	Szoba				16		16
12	Szoba				23		23
13	Szoba				17		17
14	Szoba				18		18
15	Padlás			211			211
	Épület összesen:			663	874	268	1805
	%-os megosztásban:			37	48	15	100

Gyakorló Ált. Iskola Esztergom, Prímás sziget, Helischer u.5.

Szzs.	Helyiség megnevezése	Tűzvesélyességi Osztály					összes
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
	A épület 0 szint						
01	Hittan terem				26,9		26,9
02	Lakatos műhely				20,9		20,9
03	Szerszámkamra				20,4		20,4
04	Bútor selejtraktár			20,4			20,4
05	Bútor selejtraktár			20,9			20,9
06	Háztartási ismeretek terem				26,9		26,9
	A Épület földszint						
1	Porta				9,20		9,20
2	Előcsarnok					119,6	119,6
3	Zsibongó					135,4	135,4
3a	Elosztó helyiség				9,20		9,20
3b	WC					12,9	12,9
4	Tanterem				55,8		55,8
5	Könyvraktár			55,8			55,8
6	Tanterem				55,6		55,6
7	Tanterem				55,8		55,8
8	WC					12,9	12,9
9	Angol nyelvi előadó				28,1		28,1
10	Német nyelvi előadó				30,4		30,4
11	Technika terem				60		60
12	Rajz terem			56,3			56,3
13	Technika terem				56,05		56,05
	A épület emelet						
14	Zsibongó					188,1	188,1
15	WC					12,9	12,9
16	Tanterem				55,8		55,8
17	Tanterem				55,8		55,8
18	Tanterem				55,8		55,8
19	Tanterem				55,8		55,8
20	Számítástechnikai terem				40,2		40,2

21	TV központ				20,3		20,3
22	Ig. hely. iroda				18,9		18,9
23	Ig. hely. iroda				20,6		20,6
24	Gondnoki iroda				18,9		18,9
25	Tanterem				55,8		55,8
26	Tanterem				55,8		55,8
27	Tanterem				55,8		55,8
28	Tanterem				55,6		55,6
29	WC					12,9	12,9
30	Tantestületi iroda				80,9		80,9
31	Titkárság				20,6		20,6
32	Igazgatói iroda				18,9		18,9
	A épület II. emelet						
33	Zsibongó					203,1	203,1
34	WC					12,9	12,9
35	Tanterem				55,8		55,8
36	Tanterem				55,8		55,8
37	Tanterem				55,8		55,8
38	Tanterem				55,6		55,6
39	Szúdió terem				114,4		114,4
40	Tanterem				55,8		55,8
41	Tanterem				55,8		55,8
42	Tanterem				55,8		55,8
43	Tanterem				55,6		55,6
44	WC					12,9	12,9
45	Természettudományi előkészítő		17,8				17,8
46	Természettudományi előadó				75,4		75,4
47	Természettudományi szertár		12,6				12,6
	B épület						
48	Fiú öltöző		37,8				37,8
49	Lány öltöző		38,3				38,3
50	Lány öltöző		38,3				38,3
51	Fiú öltöző		38,8				38,8
52	Testnevelők irodája		14,5				14,5
53	Tornaterem				600		600
54	Szertárak		37,8				37,8
55	Személyzeti öltöző		7,4				7,4
56	Ebédlő				50		50
57	WC					6,6	6,6
58	WC					9	9
	Épület összesen:		396,7		2425,5	739,2	3561,4
	%-os megosztásban:		11		68	21	100

2.melléklet Tűzriadó terv

A tűzriadó terv célja, hogy a hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltás előkészítését, szervezését, irányítását és végrehajtásának szabályait, valamint a beavatkozásban részt vevő személyek kötelességeit és jogait meghatározza. A kar vezetőinek és dolgozóinak megadja azt az információs bázist, ami alapján a saját tűzoltó eszköz állománnyal a leghatékonyabban tudják megkezdeni illetve elvégezni a tűzoltást, valamint szakszerűen tudják végrehajtani a tűzjelzést, és a kiérkező hivatásos tűzoltókkal az együttműködés zavartalan legyen.

A szabályzatban foglaltakat a körülményeknek megfelelő sorrendben, illetve szükség szerint párhuzamosan kell végrehajtani.

1./ A tűzoltás irányítását végzők feladatai

- a./ A Tűzoltás irányítását végző személy feladata hogy a tűz oltással kapcsolatos elsődleges beavatkozási cselekmények végrehajtását, megszervezze.
- b./ A kar tűzoltási apparátusát a tűz oltásával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, a kar vezetőiből és dolgozóiból kell létrehozni. A kar tűzoltási szervezetébe - a feladatok jellegétől függően - más külsős személyek is bevonhatók.
- c./ A tűzoltás irányítását a dékán, akadályoztatása esetén az által megbízott személy illetve az intézményterület vezető végzi.
- d./ A tűzoltás irányítását végzők a biztonsági és a munkavédelmi szabályok alapján a tűzoltásban résztvevők baleset és életvédelméről minden helyzetben kötelesek intézkedni illetve annak megtartásáról és megtartatásáról gondoskodni.

2./ A tűzoltásban részt vevő személyek általános kötelességei

- a./ A munkavégzés során védje saját és társai életét, testi épségét,
- b./ A kapott feladatot a legnagyobb megfontoltsággal, körültekintéssel, a legvesélytelenebb módon a biztonsági és munkavédelmi szabályok megtartásával

végezze.

- c./ Vigye magával azokat a rendelkezésre álló felszereléseket, amelyek a meghatározott feladatok végrehajtásához szükségesek.
- d./ Minden rendelkezésre álló eszközzel, lehetőséggel segítse társait, figyelmeztesse a veszélyeztetetteket, szükség esetén intézkedjen mentésükre.
- e./ Intézkedjen, illetőleg lehetőség szerint gondoskodjon a sérültek, mérgezést szenvedtek ellátásáról.
- f./ Jelentsen minden lényeges eseményt a közvetlen vezetőjének.

A tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítményben keletkezett tűz esetén azonnal meg kell kezdeni a tűz oltását, terjedésének megakadályozását és vele párhuzamosan a tüzesetet haladéktalanul jelezni kell az alábbiak szerint:

3./ A tűzjelzés

- a./ hangos „TŰZ VAN” kiáltással (tűzilárma) az épületben tartózkodók figyelmének felhívására. A felhívás határozott és figyelemfelkeltő legyen, ügyelve arra, hogy ne alakuljon ki pánikhangulat.
- b./ Gyengeáramú tűzjelző kézi jelzésadóval.
- c./ Kollégiumban hangosbemondóval
- d./ Áramszünet esetén valamint a „B” épületben és kollégiumban kolomppal és (tűz van, tűz van) kiáltással
- e./ A gyakorlóiskolában az elektromos csengő szaggatott jelzésével.
- f./ Telefonon a hivatásos tűzoltóság felé a 105-ös telefonszámon,
- g./ Amennyiben a tüzeset során személyi sérülés történt vagy bűncselekményre

utaló körülmény észlelhető a mentőket a **104**, a rendőrséget a **107** telefonszámokon értesíteni kell.

- h./ Tűzjelzést lehet adni továbbá a **112**-es egységes segélyhívószámon ahol a diszpécseren keresztül egyszerre hívható a tűzoltóság, mentők és a rendőrség.
- i./ A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- * a tüzeset pontos helyét, címét,
 - * mi ég, mi van veszélyeztetve,
 - * emberélet van-e veszélyben,
 - * a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.
- j./ A hivatásos tűzoltóságnak a tüzet a kialakult körülményektől függően a kar bármely dolgozója jelezheti.
- k./ A tűz jelzésének megkönnyítésére a távbeszélő készülékekhez a hivatásos tűzoltóság, a rendőrség, a mentők hívószámát is fel kell tüntetni.

4./ A tűzoltás előkészítése

A dolgozók elsődleges feladatait kell megszervezni és végrehajtani a tűzoltás megkezdése és a folyamatos tűzoltás biztosítása érdekében.

a./ Közművek kezelési rendje:

- * A dolgozók szükség szerint elvégzik az áramtalanítást, elzárják a gáz főelzárót.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Főépülete
2500 Esztergom, Majer István út 1-3.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Kollégiuma
2500 Esztergom, Batthyány Lajos út 6.

Elektromos főkapcsoló a főportán, ill. a kollégiumban a porta melletti elosztóhelyiségben található.

Gáz főelzáró szerkezet (mindkét épülethez) a kollégium udvarán van.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar „B” Épülete és Kollégiuma
2500 Esztergom, Kossuth Lajos út 25.

A gáz főelzárója a portával szemben a kapualj falán található.

Az elektromos főkapcsoló szintén a portával szemben, a kapualj falán található.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar
Gyakorló Általános Iskolája
2500 Esztergom, Prímás Sziget, Helischer út 5.
Elektromos főkapcsoló a főbejárattól jobbra található, a Portával szemben.

Az porta illetve őrszolgálat kiemelt feladata a gázlezárás, és az áramtalanítás elvégzése.

b./ A tűzoltó vízsugarak táplálásának megszervezése a lehetőségek figyelembevételével.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Főépülete
2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Kollégiuma
2500 Esztergom, Batthyány Lajos út 6.
Kollégium előtt 2 db. földalatti tűzcsap.
Múzeum cukrászda előtt (Kossuth Lajos út) földalatti tűzcsap.
Basa utcában földalatti tűzcsap.
Prímás pince előtt földalatti tűzcsap.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar „B” Épülete és Kollégiuma
2500 Esztergom, Kossuth Lajos út 25.
Kollégium előtt 1-1 db. földalatti tűzcsap.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar
Gyakorló Általános Iskolája
2500 Esztergom, Prímás Sziget, Helischer út 5.
Iskola előtt 1 db. földalatti tűzcsap.
Sportsarnok előtt földalatti tűzcsap.

5./ A felderítés

A felderítés az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához, azok biztonságos és hatékony végrehajtásához szükséges adatgyűjtés és tájékozódás, amely a tűzjelzéstől az utómunkálatok befejezéséig tart.
--

a./ A felderítés legyen alkalmas:

- * az adott és a várható helyzet felderítésére, a tűzjelzéshez szükséges információk megadására,

- * a helyes megoldás megválasztására és a szükséges feladatok meghatározására,
- * a tűzoltás egyes szakaszai során felmerülő speciális feladatok megoldására,
- * a beavatkozók biztonsága érdekében a szükséges óvintézkedések meghozatalára.

b./ Felderítés nélkül a beavatkozás megkezdésére nem adható utasítás.

c./ A felderítés saját munkaterületén minden dolgozónak kötelessége. Ennek során észlelteket a közvetlen vezetőjének jelentenie kell.

6./ Menekülés, életmentés

a./ A veszélyeztetett területről történő menekülést elősegítő tanácsok:

- * Meggondoltan cselekedjünk, kerüljük a pánikot.
- * Menekülésre a természetes kijáratokat / folyosó, lépcsőház, kijárat ajtó / használjuk, a lift használata tilos!
- * A lehető legrövidebb úton hagyjuk el a veszélyeztetett területet.
- * Ha a veszélyhelyzet indokolja, a testünket szorosan burkoljuk be vizes pokróccal, ruhákkal, a füstmérgezés ellen orr, száj elé nedves kendőt kössünk.

- * Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók megszüntetésére vagy súlyos károsítására és ezekből saját erejükénél fogva nem képesek kimenekülni.
- * Közvetett életveszélyben lévőnek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját erejükénél fogva képesek menekülni, továbbá mindazokat, akik az életmentés nélkül közvetlen életveszélybe kerülhetnek.

b./ Az életveszélybe került személyek mentését - mint első és legfontosabb feladatot - akár anyagi kár okozásával is el kell végezni.

c./ A veszélyeztetett személy mentését - annak akarata ellenére is - végre kell hajtani.

d./ A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.

e./ A tűzoltás irányítója az életmentés elrendelésekor döntsön:

- * a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséről,
 - * a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
 - * a mentés módjáról, eszközeiről,
 - * a mentést végrehajtók vezetőjének kijelöléséről.
- f./ Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani.
- g./ A menekítésre, mentésre a liftet használni ugyancsak nem szabad!
- h./ A meneküléskor csak azokat a legszükségesebb tárgyakat vegyük magunkhoz, amelyek a menekülésben nem akadályoznak, és nem okoznak késedelmet.
- i./ A helyiségek ajtóit a helyiség elhagyásakor ne zárjuk kulcsra, mert az a beavatkozó tűzoltók munkáját akadályozza, de csukjuk be a tűz és füst terjedésének lassítása céljából.
- j./ A kisiskolás gyerekek menekítését az óraadó tanárok szervezik meg, igazodva az ott lévő gyerekek létszámához, életkori sajátosságaihoz. Segítséget kérhetnek a menekítés megszervezéséhez az iskola alkalmazottaitól. Az első tanítási óra előtt és az óraközi szünetekben a következő órát adó tanár feladata a menekülés megszervezése.
- k./ A gyakorlóiskolánál gyülekezőhelyként a Helischer úti udvar, a főépületnél és kollégiumoknál a kollégium udvara van kijelölve. A kimenekített személyek létszámát ellenőrizni kell, melynek megszervezése a helyszínen lévő vezető feladata.

A portaszolgálat feladata a menekülés megszervezésében:

- ☞ A folyosókon, közlekedőkön, lépcsőházakon keresztül a menekülő emberek irányítása, a menekülés koordinálása, a rend fenntartása.
- ☞ A menekülési útvonalak, hő- és füstelvezetését szükség szerint működtetése. (ajtók ablakok kinyitása, füstelvezető indítása)
- ☞ A mozgólépcsők, lift leállítása.

- ☞ A bent tartózkodók riasztása, menekülő személyek szükség szerinti tájékoztatása.
- ☞ Mozgássérült személyek menekülésének segítése.
- ☞ Az épületben, liftben rekedt személyek, valamint a mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott emberek, gyermekek segítése.
- ☞ A gyülekezőhely rendjének, biztosítása.

A portaszolgálat segítséget kérhet az intézmény dolgozóitól a feladatok végrehajtásához.

7./ Elsősegély ellátás

a./ Égési sérülés

Súlyos égési sérülés esetén a mentőket haladéktalanul értesíteni kell, és vele párhuzamosan az alábbiak szerint kell elsősegélyben részesíteni.

- ☞ Fektesse le a sérültet, és ha lehet, óvja az égési sérülést, a földel való érintkezéstől
- ☞ Öntse le az égési sérülést bőségesen hideg vízzel. Az alapos lehűtés akár 10 percig is eltarthat, de vigyázzunk arra, hogy a jéghideg víz ne eredményezze a testhőmérséklet veszélyes csökkenését.
- ☞ Hűtés közben ellenőrizze a légutakat, légzést és pulzust, és alkalmazzon újra élesztést, ha szükséges.
- ☞ Finoman távolítsa el minden gyűrűt, órát, övet, cipőt, vagy parázsló ruhát a sérült területről mielőtt az bedagadna. Az égett ruhát óvatosan távolítsa el kivétel, ha az beleragadt az égési sebbe.
- ☞ Fedjük le az égési sebet steril égési seb takarására való lepedővel, vagy ha ez nem áll rendelkezésre használhat nem szálasodó frissen mosott textíliát pl. ágyneműdarabot. Az arcon lévő égési sebeket nem kell befedni.
- ☞ Az égési sebet ne érintse kézzel, ne fakassza ki a hólyagokat, és ne tegyen rá kenőcsöt, zsiradékot vagy port.
- ☞ Amíg a mentő megérkezik, fektesse a sérültet laposan és emelje meg végtagjait, (sokkfekvés) és továbbra is ellenőrizze a légutakat, légzést és pulzust, és alkalmazzon újra élesztést, ha kell.

b./ A száj és garat égési sérülései

A légúti égésre kell gyanakodni, ha a megégés zárt térben történt, vagy kormot lát a száj és orr körül, a nyelv vörös bedagadt, megégett, az orr szőrei megperzselődtek, a légzés nehezített, a hang rekedtes. Ilyen esetben az alábbiak szerint kell elsősegélyt nyújtani.

- ☞ Azonnal értesítse a mentőket. mondja el hogy légúti égésre gyanakszik.
- ☞ Tegyen meg mindent, hogy javítsa a sérült levegőellátását, például lazítsa meg a ruháját a nyakánál. A sérültnek mielőbbi oxigénnel való légzésre illetve orvosra van szüksége.
- ☞ Ha a sérült eszméletlen, de kielégítően lélegzik, fektesse stabil oldalfekvő testhelyzetbe és készüljön fel az újraélesztésre.

c./ Füstmérgezés

A zárt térben, helyiségben keletkezett tüzesetnél, az ott tartózkodó, vagy a mentésben résztvevő személyekre nézve a legjelentősebb veszélyt a füst belégzése jelenti mely halált okozhat. A sérültet az alábbiak szerint kell elsősegélyben részesíteni.

- ☞ Vigye a sérültet friss levegőre, és haladéktalanul értesítse a mentőket. A sérültnek mielőbbi orvosi ellátásra illetve oxigénnel való légzésre van szüksége.
- ☞ Ha az áldozat eszméletlen, ellenőrizze a pulzusát és légzését, ha szükséges alkalmazzon újraélesztést. A jól lélegző eszméletlen sérültet fektesse stabil oldalfekvő testhelyzetbe.

8./ Anyagmentés

- a./ A dolgozók állapítsák meg a keletkezett tűz várható terjedési irányát és kezdjék meg az ebbe az irányba eső anyagok mentését. Az anyagmentést célszerű az alacsonyabb lobbanáspontú, illetve gyulladáspontú valamint az értékesebb anyagokkal kezdeni.

9./ A tűzoltás

- a./ A tűzoltás során a szükséges erőket, eszközöket, oltóanyagokat tervszerűen

kell alkalmazni. A tűz tovaterjedését meg kell akadályozni, az égést meg kell szüntetni, illetőleg az égés feltételét (feltételeit) ki kell zárni.

- b./ A tűzoltásban résztvevőket határozott, pontos, félreérthetetlen utasításokkal kell irányítani.
- c./ A tűzoltási módszerek közül azokat kell alkalmazni, amelyekkel a tűzoltás emberéletet, testi épséget nem veszélyeztet és a legrövidebb idő alatt a legkisebb kárral, a legkevesebb erővel, eszközzel, a leggazdaságosabban végezhető el.

Így például:

- * Gépkocsi tüzek pl. porral oltóval olthatók.
 - * Az égő ruházat a műszáltól mentes takaróval is oltható. Az oltóhatás vízzel való nedvesítéssel fokozható,
 - * Épület a kiterjedtebb tüzek tűzcsapról szerelt sugárral oltható hatékonyan.
- d./ A tűzoltás történhet támadással, védelemmel és a kettő együttes alkalmazásával.
 - * A tűzoltás alapvető formája a támadás, amely a tűz szakszerű eloltására irányul.
 - * Védelemmel kell a tűzoltást megkezdeni akkor, amikor a helyszínen rendelkezésre álló erők, eszközök, az oltóanyag mennyisége csak a tűz terjedésének megakadályozására elegendő.
 - * A támadást és a védelmet együtt kell alkalmazni, ha az oltási vonal mögött a tűz fellángolásának, terjedésének lehetősége fennáll.
 - e./ A tűzoltás főbb szakaszai: a tűz körülhatárolása és a tűz eloltása.
 - * A tüzet akkor kell körülhatároltnak tekinteni, ha annak bármilyen irányú terjedési lehetősége kizárt.
 - * A tűzoltás akkor fejeződik be, amikor a visszagyulladás lehetősége kizárt, az égés minden látható formája - lánggal égés, izzás, parázslás - megszűnt.

10./ Az égő, zárt helyiség, terület megközelítése

- a./ Az égő, zárt helyiségbe, területre a behatolást, a tűzoltását irányító utasítása szerint kell végrehajtani.

- b./ A zárt helyiségbe, területre a behatolás elsősorban a bejáratokon keresztül történjen, amelynek során törekedni kell a lehető legkisebb károkozásra. Ha a bejáratok igénybevételének elháríthatatlan akadálya van, a behatolást az egyéb nyílászárókon, vagy az épületszerkezeten bontott nyílásokon kell végrehajtani
- c./ A behatolókat a szúróláng hatásának kivédésére fel kell készíteni, részükre a megfelelő védőeszközöket és a visszavonulás lehetőségét biztosítani kell.
- d./ Le és felhatolásra elsődlegesen a lépcsőket kell igénybe venni. A felvonók közül csak az vehető igénybe, vagy a tűz által nem érintett tűszakaszban lévő, ha annak működését a feszültségmentesítés, illetve egyéb körülmény nem akadályozza.

11./ A feszültség alatt lévő villamos hálózatok, berendezések tüzeinek oltása

- a./ A tűz helyszínén, közvetlen környezetében a beavatkozók, és az ott tartózkodók testi épségének megóvása érdekében gondoskodni kell az elektromos vezetékek, szerelvények, készülékek, berendezések, helyiségek elektromos leválasztásáról, illetve feszültségmentesítéséről.
- b./ A villamos berendezések tüzeit a feszültségmentesítés egyértelmű végrehajtását követően az általános szabályok szerint kell oltani. A végrehajtás tényét a tűzoltásban résztvevők tudomására kell hozni, véletlen feszültség alá helyezés megakadályozása érdekében pedig gondoskodni kell a kapcsolók őrzéséről.
- c./ Kisfeszültségű berendezés tüzeinek oltása, illetve közvetlen környezetében a tűz terjedésének megakadályozása az elektromos leválasztás végrehajtása után - villamos biztonságtechnikai szempontból - kellő körültekintéssel megkezdhető.
- d./ Feszültség alatt levő berendezés (pl. szabadvezeték) megközelítése esetében a biztonsági távolság:

* szigetelt vezeték esetén 0,3 méter

- e./ Életveszély elhárításának, valamint a tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében a feszültség alatti berendezés tüze száraz, biztonságos helyről:
 - * porraloltó tűzoltó készülékkel 1 méter.
- f./ Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni.
- g./ A tűz közvetlen környezetében levő villamos berendezéseket a hálózatról le kell választani.

12./ A járműveken keletkezett tűz oltása.

- a./ Darabárus szállítás esetén - ha az erők és eszközök lehetővé teszik - törekedni kell a még nem égő anyagok eltávolítására.
- b./ Járműszerelvény égése esetén a szerelvényt - a szükséges védelem biztosításával - szét kell bontani és a nem égő részt biztonságos távolságra kell vontatni.
- c./ A zárt áruszállító járművek esetében a szállítótér felnyitásakor fel kell készülni a szúróláng hatására.
- d./ A közúti járművön szállított palackok esetében, ha a palackból kiáramló gáz meggyullad, azt el kell oltani. A környezet intenzív hűtése mellett a hibás palackot ki kell emelni, el kell különíteni olyan helyre, ahol az a környezetet nem veszélyezteti. A Gázszolgáltatót azonnal értesíteni kell.

13./ A gázvezetékek tüzeinek oltása

- a./ Ezen előírásokat a gázvezetékek, meghibásodása, illetve tüzeinek oltása során a Szabályzat általános előírásaival együttesen kell alkalmazni.
- b./ A gázömlés, baleset, káreset, tüzeset során lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt meg kell szüntetni a gázömlést, robbanásveszélyt.

- c./ Amennyiben a gázvezeték meghibásodására és annak következtében nagyobb mennyiségű gáz kiáramlására, tűzre lehet következtetni, tájékoztatni kell a közvetlen veszélyben lévő személyeket és meg kell állapítani a kiáramló gáz terjedési irányát és várható hatását.
- d./ Gázt szállító vezeték sérülésekor, fáklyaégés esetén a tűzoltás irányítója intézkedjen az éghető anyagok eltávolítására, a környezet hűtésére. A sérült vezetékből kiáramló gázt csak abban az esetben szabad oltani, ha az elzárást megkezdték és rövid időn belül be tudják fejezni.
- e./ A tűzoltás irányítója intézkedjen a kiáramló gáz nyomásától függetlenül a to-lózárok lezárására, vagy a meghibásodott berendezés, csővezeték kiszakaszo-lására.
- f./ A tűzoltás irányítója a tűzoltás során szakember véleményét vegye figyelem-be, és folyamatosan gondoskodjon a robbanásveszély elhárításáról, a tűz to-vábbterjedésének megakadályozásáról, valamint a tűz környezetében lévő be-rendezések hűtéséről.
- g./ A tűzoltás befejezése után a hűtést addig kell folytatni, amíg a visszagyulla-dás veszélye teljesen meg nem szűnik.
- h./ A kialakult gázfáklyát mindaddig nem szabad eloltani, amíg a gáz utánpótlá-sát kiszakaszolással, vagy más módon meg nem szüntették.
- i./ El kell oltani a tüzet, ha a kifúvás csekély intenzitása folytán a láng hosszu-sága 0,5 méternél kisebb vagy a megtett óvintézkedéseként az alá csökken.
- j./ Ha a kiáramló gáz nem gyullad meg, vagy eloltották, a gázfelhő felhígítását vízsugarakkal elő kell segíteni, terjedését vízfüggönyök alkalmazásával le kell határolni.

14./ Gázpalackok tüzeinek oltása

- a./ Gázpalackok meghibásodása, illetve tüzeinek oltása során, továbbá láng és/vagy hőhatásnak kitett gázpalackok esetében - az alábbiakat a Szabályzat kapcsolódó előírásaival közösen kell alkalmazni.

b./ A tűzoltás irányítója derítse fel, hogy:

- * a palackot, vagy palackokat közvetlenül vagy közvetve érte - e láng vagy hőhatás,
- * milyen volt a tűz keletkezésének időpontjában a töltöttség,
- * zárt vagy nyitott - e a szelep.

c./ A kialakult gázfáklyát mindaddig nem szabad eloltani, amíg a gáz utánpótlását a szelep elzárásával, leürítéssel, a gáz folyamatos hűtés melletti ellenőrzött kiegészítésével vagy más módon meg nem szüntették.

A tűzoltás irányítója intézkedjen:

- * A tűz eloltása közben és azt követően a palack folyamatos hűtéséről. /Az acetilén gázpalackok esetében intenzívebb hűtést kell biztosítani. /
- * A helyzet felmérése alapján a tűz egyéb körülményeinek hatását is figyelembe véve döntsön a palack kimentéséről.
- * A gázpalack elzárására vonatkozóan.

d./ A kimentett palackot (palackokat) olyan biztonságos helyre kell vinni, ahol az - robbanás esetén - sem a tűzoltást végzőkre, sem a környezetre nem jelent veszélyt.

e./ A már hőnek kitett palackok hűtésénél figyelembe véve a hirtelen hűtés veszélyeit.

f./ Az acetilén gázpalack, intenzív hűtését mindaddig folytatni kell, amíg a szakember véleménye szerint az nem szállítható.

g./ A hűtősugarakat úgy kell elhelyezni, hogy a sugárvezetők biztonságba legyenek.

h./ Az oltást akkor szabad elvégezni, ha környezetében nincs olyan gyújtóforrás, ami a kiáramló gázt visszagyűjtaná.

i./ A lángzónában lévő palackokat az oltás után csak 20 - 30 perces hűtési idő elteltével lehet mozgatni.

j./ A tűzoltást követően az érintett terület fokozott felügyeletéről intézkedni kell.

15./ A létesítmény adatai:

- ☞ neve: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Főépület
- ☞ címe: 2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
- ☞ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Kollégiuma
- ☞ 2500 Esztergom, Batthyány Lajos út 6.
- ☞ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar „B” Épülete és Kollégiuma
- ☞ 2500 Esztergom, Kossuth Lajos út 25.
- ☞ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Gyakorló Általános Iskolája
- ☞ 2500 Esztergom, Prímás Sziget, Helischer út 5.

- ☞ tűzveszélyességi osztálya: „C”

Tűz esetén értesítendő vezetők:

- ☞ Dr Gaál Endre dékán
 - Lakás: Esztergom, Mindszenty tér 2.
 - Telefon: 33 – 510 121
 - Mobil telefon:

- ☞ Homor Lajos dékán helyettes
 - Lakás: Esztergom, Balassa Bálint út 59.
 - Telefon: 33 – 402 913
 - Mobil telefon: 06 70 – 5470 223

- ☞ Bartháné Droppa Éva gazdasági igazgató
 - Lakás: Esztergom-Kertváros, Nyitrai út 5/b
 - Telefon: 33 – 319 153
 - Mobil telefon: 06 20 – 4734 363

- ☞ Drobinoha Józsefné Gyakorló Iskola igazgatója

Lakás: Csolnok, Szénbányászok útja 16.

Telefon: 33 – 478 092

Mobil telefon: 06 70 – 3785 125

☞ Lobog Zsuzsanna Gyakorló Iskola gondnoka

Lakás: Esztergom, Molnár sor 7.

Telefon: 33 – 313 706

Mobil telefon:

☞ Bárány István tűzvédelmi megbízott

Mobil telefon: 06 70 – 2681 446

3.melléklet Iratminták

1./ Aláíró lap

Munkavállaló neve:

Születési idő:

NYILATKOZAT

Alulírott nyilatkozom, hogy a 2009. február 16. - án hatályba léptetett tűz-
védelmi szabályzat tartalmát megismertem, a benne foglaltakat illetve, a kar
területére vonatkozó tűzvédelemmel kapcsolatos munkavégzés szabályait
tudomásul veszem és azokat a munkám során betartom.

Kelt,évhónapnap

.....
munkavállaló aláírása

Szám: 2009/.....

2./ Engedély tűzveszéllyel járó munka elvégzésére

Az 2009 év hó napon engedélyt adok
..... gazdálkodó szervezet.....
nevű dolgozójának, hogy
létesítmény területén
2009 év hó nap óra perctől, 2009 év hó
..... nap óra percig
munkálatokat végezzen megelőző tűzrendészeti rendelkezések végrehajtása, ill. az
alábbiakban felsorolt előírások maradéktalan megtartása mellett.

.....
.....
.....
.....
A munkálatok végzéséhez az alábbi tűzoltó felszerelést és eszközt biztosítottam:
.....
.....

.....
engedélyt kiadó

Mint a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője a munkálatok végzéséhez
az alábbi előírásokat teszem:
.....
.....

.....
a létesítmény vezetője

Az engedélyben felsoroltakat tudomásul veszem, a munkálatokat az érvényben lé-
vő tűzvédelmi jogszabályok, előírások, kötelezően alkalmazandó szabványok és a
technológiai utasításban foglaltak szerint végzem.

.....
a munkát végző aláírása

.....
tűzv-i szakvizsga biz. száma

A munkavégző a tevékenységét befejezte, a helyszínt az előírások szerint átvizs-
gáltam.

2009 év hó nap óra perc

.....
engedélyt kiadó

3./ A tűzvédelmet érintő felülvizsgálatok nyilvántartása

megnevezés		vizsgálatok elvégzésének időpontja					
szabványossági felülvizsgálat	A-B	tervezett					
		elvégzett					
	C	tervezett					
		elvégzett					
	D-E	tervezett					
		elvégzett					
villámvédelmi felülvizsgálat	A-B	tervezett					
		elvégzett					
	C	tervezett					
		elvégzett					
	D-E	tervezett					
		elvégzett					
gázüzemű berendezések felülvizsgálata	tervezett						
	elvégzett						
tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbája	tervezett						
	elvégzett						
gyengeáramú tűzjelző felülvizsgálata	tervezett						
	elvégzett						
biztonsági irányfény világítás felülvizsgálata	tervezett						
	elvégzett						

7./ Módosítások jegyzéke

PÉLDÁNY SORSZÁMA:..... TULAJDONOSA.....

A SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSE: 2009. február 16.

ssz.	Módosítás leírása	Oldal	Változat dátuma	Aláírás
1.	Alapdokumentum		2009. február 16.	

8./ Nyilvántartás tűzvédelmi oktatásról

Tűzvédelmi oktatás időpontja:év hónapnap

Tűzvédelmi oktatás jellege: újfelveteles, ismétlődő, pótoktatás,
soron kívüli, rendkívüli ¹

Tűzvédelmi oktatás tárgya:

- tűzvédelmi szabályzatban foglaltak ismertetése
- dohányzás szabályai
- áramtalanítás fontossága, végrehajtása
- tüzesetén végre hajtandó feladatok
- tűzjelzése
- tűzoltó készülékek használata
- munkahelyek tűzvédelmi előírásai
- tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei

Tűzvédelmi oktatást tartotta, név:

munkakör:

aláírás:

Beszámoltatás eredménye: megfelelő, nem megfelelő ¹

Alulírott, a tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat tudomásul veszem.
Azok betartását magamra nézve kötelezőnek tartom.

sorsz.	név	munkakör	aláírás	távolmaradás oka

9./ Megbízás alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére

A 9/2008. ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész II. fej. 4. pontját figyelembevételével megbízom névanya neve..... beosztású személyt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar létesítményében, az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezésével.

Feladatát az érvényben lévő jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban, jelen tűzvédelmi szabályzatban előírtak szerint köteles ellátni.
A megbízás visszavonásig érvényes.

Esztergom, 2009hónap.....nap

.....
Dr. Gaál Endre
dékán

10./ Jegyzőkönyv tűzriadó gyakorlatról

Készült: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar
..... alatti létesítményében, 200... -án

Jelen vannak:
.....

Tárgy: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar
..... alatti létesítmény tűzriadó gyakor-
latának megtartása

Feltételezés:
.....

A gyakorlat végrehajtási ideje: 200.... -án óra

Értékelés:

	jó	megfelelő	nem megf.
végrehajtás szakszerűsége			
részvevők magatartása			
irányítók feladat megoldása			
tűzvédelmi eszközök használata			

Egyéb észrevételek:
.....
.....

Szükséges intézkedések:
A következő gyakorlat tervezett ideje 200.

kmf.

.....

.....

TARTALOMJEGYZÉK

2. FEJEZET TŰZVÉDELMI SZERVEZET..... 3

1./	A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE	3
2./	AZ DÉKÁN TŰZVÉDELMI FELADATAI	3
3./	A KARI TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT TŰZVÉDELMI FELADATAI:	5
4./	AZ INTÉZMÉNYTERÜLET VEZETŐINEK TŰZVÉDELMI FELADATAI.....	7
5./	A KAR DOLGOZÓINAK TŰZVÉDELMI FELADATAI	7
6./	TANULÓK HALLGATÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI	9

3. FEJEZET TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS, SZAKVIZSGÁZTATÁS10

1./	A TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJE.....	10
2./	TŰZVÉDELMI OKTATÁSBAN KELL RÉSZESÍTENI.....	10
3./	A TŰZVÉDELMI OKTATÁS FŐ TÉMAKÖREI.....	11
4./	A TŰZVÉDELMI OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA	11
5./	TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA.....	12

4. FEJEZET ÉPÍTMÉNYEK, SZABADTEREK, TEVÉKENYSÉGEK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI 13

1./	ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI SZABÁLYOK	13
2./	TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK RENDJE.....	14
3./	DOHÁNYZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK	16
4./	RAKTÁROZÁSRA ÉS TÁROLÁSRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK.....	17
5./	KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSRE ÉS AZOK BERENDEZÉSEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	18
6./	KÉMÉNY, FÜSTCSATORNA, FÜSTELVEZETÉS.....	19
7./	ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKRE, KÉSZÜLÉKEKRE ÉS HASZNÁLATUKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 20	
8./	BIZTONSÁGI JELZÉSEK	22
9./	GÉPI BERENDEZÉSEK.....	23
10./	CSATORNAHÁLÓZAT	24
11./	JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE, TÁROLÁSA	24
12./	TŰZVÉDELMI IRATTARTÓ.....	25
13./	TŰZVÉDELMI FELSZERELÉSEK, ESZKÖZÖK	25
14./	A TŰZOLTÓ FELSZERELÉSEK, ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK ÉS ELLENŐRZÉSÜK.	25
15./	A GYENGEÁRAMÚ TŰZJELZŐ HÁLÓZAT	27
16./	HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ.....	33
17./	MAGATARTÁSRA ÉS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLÁK.....	34
18./	IDŐSZAKOS BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK	34
19./	IRODÁKRA, IRODA JELLEGŰ HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	35
20./	IRATTÁR TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	36
21./	TAKARÍTÓSZER RAKTÁR TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	37
22./	ÖLTÖZŐKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:.....	37
23./	KÖZLEKEDŐ, ELŐTÉR HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	38
24./	KONYHA TÜZMEGELŐZÉSI SZABÁLYAI.....	39

25./	LAKÓSZOBÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ.....	40
26./	TANTERMÉKRE ÉS MÁS KÖZÖSSÉGI HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	41
27./	EDZŐTERMÉKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	42
28./	A RENDEZVÉNYEK ALKALMÁVAL BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK.....	42
29./	KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNYEK, KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR.....	43
30./	LABORATÓRIUMOK, SZAKTANTERMÉK.....	44
31./	KÖNYVTÁRRÁ VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	45
32./	RAKTÁRHELYISÉGRE SZERTÁRAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	46
33./	VASALÓ HELYSÉGRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	47
34./	A FESTŐ MŰHELYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	47
35./	KERÁMIA MŰHELY.....	49
36./	ASZTALOS, FAFELDOLGOZÓ MŰHELYEK.....	50
37./	TMK, KARBANTARTÓ MŰHELYEK.....	51
38./	ÉTTERMI FOGYASZTÓTÉRRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	55
39./	GÁZFOGADÓ.....	55
40./	GÁZTŰZELÉSŰ KAZÁNHAZ.....	56
41./	ELEKTROMOS KAPCSOLÓTÉRRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	57
42./	GÉPÉSZETI HELYSÉGEKRE / SZELLŐZŐ - LIFTGÉPHÁZ / VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	58
43./	TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KÉSZENLÉTBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	59
44./	TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKET AZ ALÁBBIK SZERINT KELL ELHELYEZNI A VÉDETT TERÜLET KÖZELÉBEN.....	60
45./	TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE.....	63
	1.MELLÉKLET TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS.....	65
1./	TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK (KIVONAT).....	65
2./	TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS SZÁMÍTÁSA:.....	67
	2.MELLÉKLET TŰZRIADÓ TERV.....	78
1./	A TŰZOLTÁS IRÁNYÍTÁSÁT VÉGZŐK FELADATAI.....	78
2./	A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS KÖTELESSÉGEI.....	78
3./	A TŰZJELZÉS.....	79
4./	A TŰZOLTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE.....	80
5./	A FELDERÍTÉS.....	81
6./	MENEKÜLÉS, ÉLETMENTÉS.....	82
7./	ELSŐSEGÉLY ELLÁTÁS.....	84
8./	ANYAGMENTÉS.....	85
9./	A TŰZOLTÁS.....	85
10./	AZ ÉGŐ, ZÁRT HELYSÉG, TERÜLET MEGKÖZELÍTÉSE.....	86
11./	A FESZÜLTSG ALATT LÉVŐ VILLAMOS HÁLÓZATOK, BERENDEZÉSEK TÜZEINEK OLTÁSA.....	87
12./	A JÁRMŰVEKEN KELETKEZETT TŰZ OLTÁSA.....	88
13./	A GÁZVEZETÉKEK TÜZEINEK OLTÁSA.....	88
14./	GÁZPALACKOK TÜZEINEK OLTÁSA.....	89
15./	A LÉTESÍTMÉNY ADATAI:.....	91
	3.MELLÉKLET IRATMINTÁK.....	93
1./	ALÁÍRÓ LAP.....	93
2./	ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYEL JÁRÓ MUNKA ELVÉGZÉSÉRE.....	94
3./	A TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ FELÜLVIZSGÁLATOK NYILVÁNTARTÁSA.....	95
4./	NYILVÁNTARTÁS A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁSRÓL.....	96
5./	AZ MSZ 1040 SZABVÁNYSOR SZERINT GYÁRTOTT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK NYILVÁNTARTÁSA.....	97
6./	AZ MSZ EN 3 SZABVÁNYSOROZAT SZERINT GYÁRTOTT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK VIZSGÁLATAINAK ELLENŐRZÉSEINEK NYILVÁNTARTÁSA.....	98
7./	MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE.....	99
8./	NYILVÁNTARTÁS TŰZVÉDELMI OKTATÁSRÓL.....	100
9./	MEGBÍZÁS ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉRE.....	101
10./	JEGYZŐKÖNYV TŰZRIADÓ GYAKORLATRÓL.....	102